

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

مرصد الكهرباء

التقرير الشهري

العدد ٥٥ - مارس ٢٠١٨

ملخص حالة شبكة الكهرباء

خلال شهر مارس ٢٠١٨

٢٢	يوم الخميس	٢٥٣٠٠	أعلى أقصى حمل مسجل خلال الشهر
٩٦	اليوم الجمعة	٢٣٠٠٠	أقل أقصى حمل مسجل خلال الشهر
		%٣٤,٣	نسبة تغيير في أعلى أقصى حمل خلال الشهر مقارنة بأعلى أقصى حمل من العام الماضي
		%٣,٨١	المتوسط الحسابي لنسبة التغيير في الحمل الأقصى مقارنة بالشهر الماثل من العام الماضي
٢٨	اليوم الأربعاء	١٧٤٦١	أعلى أدنى حمل مسجل خلال الشهر
٣	اليوم السبت	١٦٠٥٠	أقل أدنى حمل مسجل خلال الشهر
		٨٦٥٠	أكبر فارق بين أقصى حمل وأدنى حمل خلال الشهر
		٦٠٠٠	أقل فارق بين أقصى حمل وأدنى حمل خلال الشهر
		٧٦٤١	متوسط الفارق بين أقصى حمل وأدنى حمل خلال الشهر
		٢١	عدد الأيام التي تجاوزت فيها الاحمال قدرات الانتاج المتاحة خلال الشهر
		٠	أكبر حمل تم فصله خلال الشهر
		%٠٠,٠	المتوسط الحسابي لنسبة الاحمال المفصولة إلى الحمل الأقصى خلال الشهر
		٠	أكبر حمل تم فصله بالتنسيق مع المشتركين خلال الشهر
		%٠٠,٠	المتوسط الحسابي لنسبة الاحمال المفصولة بالتنسيق مع المشتركين إلى الحمل الأقصى خلال الشهر
		%١,٧٣	نسبة الخطأ في توقع الحمل الأقصى
		%١,٠٣-	
٣	اليوم السبت	%٨٠,٥٣	أقل معامل حمل لوحدات الانتاج خلال الشهر
		%٨٢,٣٧	متوسط معامل الحمل خلال الشهر
		%٧٨,٤٣	نسبة مشاركة مصادر الطاقة الاولية في الطاقة الكهربائية المنتجة خلال الشهر
		%١٢,١٥	غاز طبيعي
		%٦,٧٣	مازوت
		%١,٧٠	مائיתة
			متتجدة(رياح + شمس)
٢٢	اليوم الخميس	٥٠٤,٣٢	أعلى طاقة كهربائية تم إنتاجها خلال أيام الشهر
٢٣	اليوم الجمعة	٤٦٨,٣٦	أقل طاقة كهربائية تم إنتاجها خلال أيام الشهر
		٤٨٨,٢٢	متوسط الطاقة الكهربائية المنتجة في اليوم خلال الشهر
		%٤,٣٣	متوسط نسبة التغيير في الطاقة الكهربائية المنتجة مقارنة بالشهر الماثل من العام الماضي
١٩	اليوم الإثنين	%٨,١٤	أعلى نسبة تغير في الطاقة المنتجة في يوم خلال الشهر مقارنة بالشهر الماثل من العام الماضي
		%١٥,٧٦	نسبة الزيادة أو النقصان في الطاقة الكهربائية المنتجة من نفس المصدر خلال الشهر الماثل من العام الماضي
		%٣٥,٤٨-	الغاز الطبيعي
		%٩,١٢	مازوت
		%٠,١٧-	المصادر غير الحرارية
		%٧٢,٠٧	المصادر المائية
			المصادر المتتجدة
		٥٤٧,٠٧	متوسط معامل إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ خلال الشهر
		جرام / ك.و.س	

فهرس

١.....	مقدمة
٣.....	تطور الحمل الأقصى اليومي خلال شهر مارس ٢٠١٨
٣.....	تطور الحمل الأدنى اليومي خلال شهر مارس ٢٠١٨
٤.....	الفرق بين أقصى وأدنى حمل خلال شهر مارس ٢٠١٨
٤.....	عدد الساعات التي تجاوزت فيها الاحمال قدرات الانتاج المتاحة خلال شهر مارس ٢٠١٨
٥.....	قدرات الانتاج المستخدمة ونسبتها للحمل الأقصى خلال شهر مارس ٢٠١٨
٥.....	الاحمال المفصولة ونسبتها إلى الحمل الأقصى خلال شهر مارس ٢٠١٨
٦.....	الفائض والعجز المتوقع للقدرات خلال شهر مارس ٢٠١٨
٦.....	المنحنى الشهري لفتره الحمل لشهر مارس ٢٠١٨
٧.....	النسب المئوية للتغير في الحمل الأقصى مقارنة باليوم المماثل من العام الماضي
٧.....	الفرق بين الحمل الأقصى المتوقع والمسجل فعليا ونسبة الفرق إلى الحمل المسجل فعليا خلال شهر مارس ٢٠١٨
٨.....	التغيير في درجة الحرارة والرطوبة النسبية خلال شهر مارس ٢٠١٨
٨.....	إجمالي معامل الحمل لوحدات الانتاج خلال شهر مارس ٢٠١٨
٩.....	متوسط نسب مشاركة مصادر الطاقة الاولية في انتاج الكهرباء خلال شهر مارس ٢٠١٨
٩.....	معامل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المكافئ على مدى شهر مارس ٢٠١٨
١٠.....	أجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال شهر مارس ٢٠١٨
١٠.....	نسب التغير في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق
١١.....	الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز الطبيعي خلال شهر مارس ٢٠١٨
١١.....	نسب التغير في استخدام الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

الطاقة الكهربائية المنتجة من المازوت خلال شهر مارس ٢٠١٨ ١٢	نسبة التغير في استخدام المازوت في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ١٢
الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر غير الحرارية خلال شهر مارس ٢٠١٨ ١٣	نسبة التغير في استخدام المصادر الغير حرارية في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ١٣
الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ ١٤	نسبة التغير في استخدام المصادر المائية في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ١٤
الطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح والشمس خلال شهر مارس ٢٠١٨ ١٥	نسبة التغير في استخدام الرياح والشمس في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ١٥
القدرات المتاحة يومياً والمتوسط الشهري للقدرة الاحتياطية خلال شهر مارس ٢٠١٨ ١٦	نسبة الفائض للحمل الاقصى المسجل يومياً خلال شهر مارس ٢٠١٨ ١٦

مقدمة

في إطار إهتمام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الارتقاء بمستوى الشفافية داخل قطاع الكهرباء والاهتمام بإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمستهلكين والجهات ذات الصلة، قام الجهاز

بإنشاء مرصد الكهرباء منذ شهر يونيو ٢٠١٣

يشمل المرصد ٤ خدمات رئيسية:

١. نشرة يومية

٢. الحالة الحالية للشبكة

٣. خدمة إدارة الطلب التفاعلي للطاقة

٤. تقرير مرصد الكهرباء الشهري

أولاً: النشرة اليومية

تحتوي على معلومات عن أقصى وأدنى حمل تحقق خلال اليوم وساعة حدوث كل منهما، بالإضافة لكمية الأحمال التي تم فصلها خلال ساعات الذروة والمدى الزمني للأحمال المفصولة، ونسبة تلك الأحمال منسوبة إلى الحمل الأقصى.

كذلك تشمل النشرة مقارنة لأقصى وأدنى حمل مع أحمال اليوم المماثل من العام الماضي حيث روعي في ذلك أن لا يكون هو اليوم المماثل من أيام السنة ولكن اليوم المماثل من أيام الأسبوع حيث أن نمط الاستهلاك يتغير بتغيير أيام الأسبوع هذا بالإضافة نسبة الزيادة أو الانخفاض في الحمل الأقصى بين اليومين، كما تشمل النشرة الحمل الأقصى المتوقع لليوم الحالي.

ومن ناحية الطاقة الكهربائية المنتجة فيتم بيان كمية الطاقة الكهربائية المنتجة خلال اليوم وكذلك نسب توزيع تلك الطاقة على مصادر الطاقة الاولية المختلفة مثل الغاز الطبيعي والمازوت والمصادر المتجددة والمصادر المائية. وبناء على تلك البيانات يتم حساب متوسط إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل ك.و.س) بناءً على معاملات (IPCC

وتشتمل النشرة على ساعة مقسمة على الأربع وعشرين ساعة تظهر حالة الشبكة والتي يتم تمثيلها بالألوان الأخضر والأصفر والأحمر حيث يوضح اللون الأخضر توازن الشبكة أي تكون قدرات الإنتاج والنقل المتاحة كافية لمواجهة الأحمال أما اللون الأصفر فيوضح مرحلة إرتفاع الأحمال بإتجاه تجاوز قدرات الإنتاج المتاحة، بينما اللون الأحمر فهو يوضح تجاوز الأحمال لقدرارات الإنتاج المتاحة. ويتم إرسال تلك النشرة بصورة يومية باستخدام برامج الاتصال المختلفة مثل What's up من خلال التليفون المحمول الذكي (Smart Phone) كذلك باستخدام مواقع الجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي Facebook Twitter، هذا بالإضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أيضاً في إرسال النشرة.

وقد تم إنشاء قائمة مراسلات يتم العمل على زيتها تدريجياً. كذلك يتم الاتصال بوسائل الإعلام المختلفة من صحفة وتليفزيون لعرض تلك النشرة أو إذاعتها لإتاحة أكبر قدر من المعرفة بها.

ثانياً: الحالة الحالية للشبكة

يتمثل ذلك في تطبيق تم وضعه على الموقع الإلكتروني للجهاز يتم من خلاله ربط مركز التحكم القومي بالموقع الإلكتروني حيث يتم توضيح حالة الشبكة في اللحظة الحالية من خلال لمبات بيان خضراء وصفراء وحمراء وسيتم في المستقبل القريب إضافة ساعة ميكانيكية توضح تغير الحالة على مدار اليوم (Real Time).

ثالثاً: خدمة إدارة الطلب التفاعلي على للطاقة

والذي يتمثل في الاتفاق مع عدد من القنوات الحكومية والخاصة لاظهار التغيير في حالة الحمل على شاشاتهم مصحوباً برسائل سابقة التجهيز من خلال شريط الاخبار بالإجراءات المطلوبه من المستهلكين لتجنب الوصول لمرحلة تخفيف الاحمال.

رابعاً: تقارير مرصد الكهرباء


يتمثل ذلك في تقارير شهرية وسنوية ملخص لمؤشرات أداء الشبكة كذلك يتم تفصيل تلك المؤشرات من خلال مجموعة من المنحنيات التي توضح التطور في الحمل الاقصى والطاقة الكهربائية المنتجة، وبالإضافة إلى ذلك يشمل التقرير أهم العوامل التي قد تؤثر على الشبكة مثل درجة الحرارة وبالاضافة الى المؤشر

البيئي IPCC

ويأمل الجهاز من خلال هذا المرصد إتاحة المعرفة والمعلومات بكل شفافية لكافة أنشطة قطاع الكهرباء مما يزيد من ثقة المستهلكين وال intervenors بالقطاع ويؤكد على أن القطاع ليس لديه ما يخفيه وأنه يسعى لأن يكون العمل بداخله على أعلى درجة من الاحترافيه وتحقيق معايير التشغيل المثلي وأقصى استفادة من الموارد المتاحة .


ويمثل التقرير المرفق التقرير الشهري لشهر مارس ٢٠١٨ وذلك بناء على البيانات التي تم نشرها من خلال النشرة اليومية للمرصد وذلك من خلال إعدادها في صورة منحنيات وأشكال بيانية لتوضيح معدلات التغيير خلال الشهر كذلك حساب مجموعه من المؤشرات التي تساعده على تحديد إتجاهات التغيير.

میجاوات

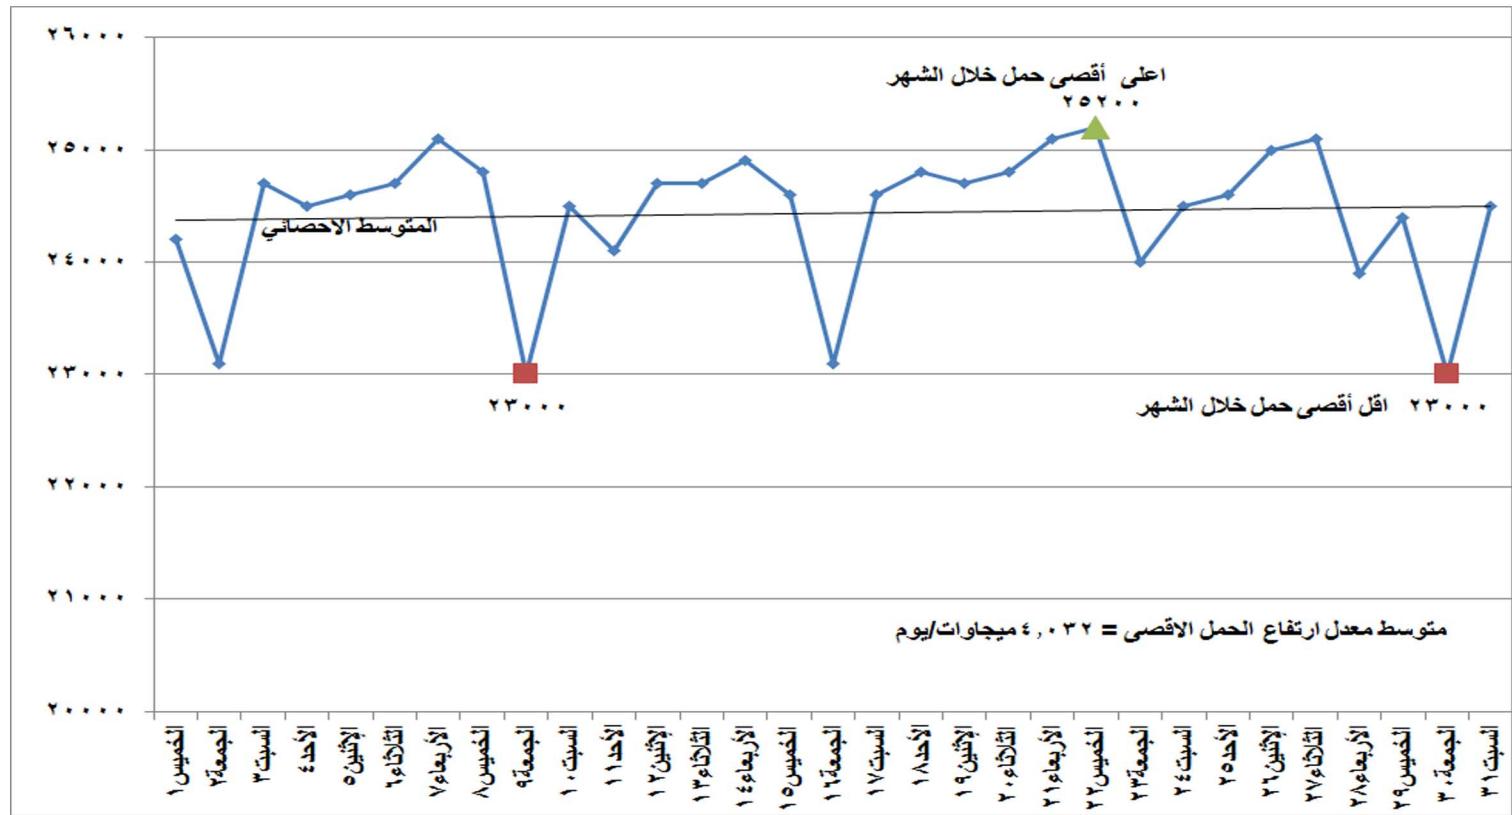


شكل (٤) تطور الحمل الاقصى اليومي خلال شهر مارس ٢٠١٨

میجاوات

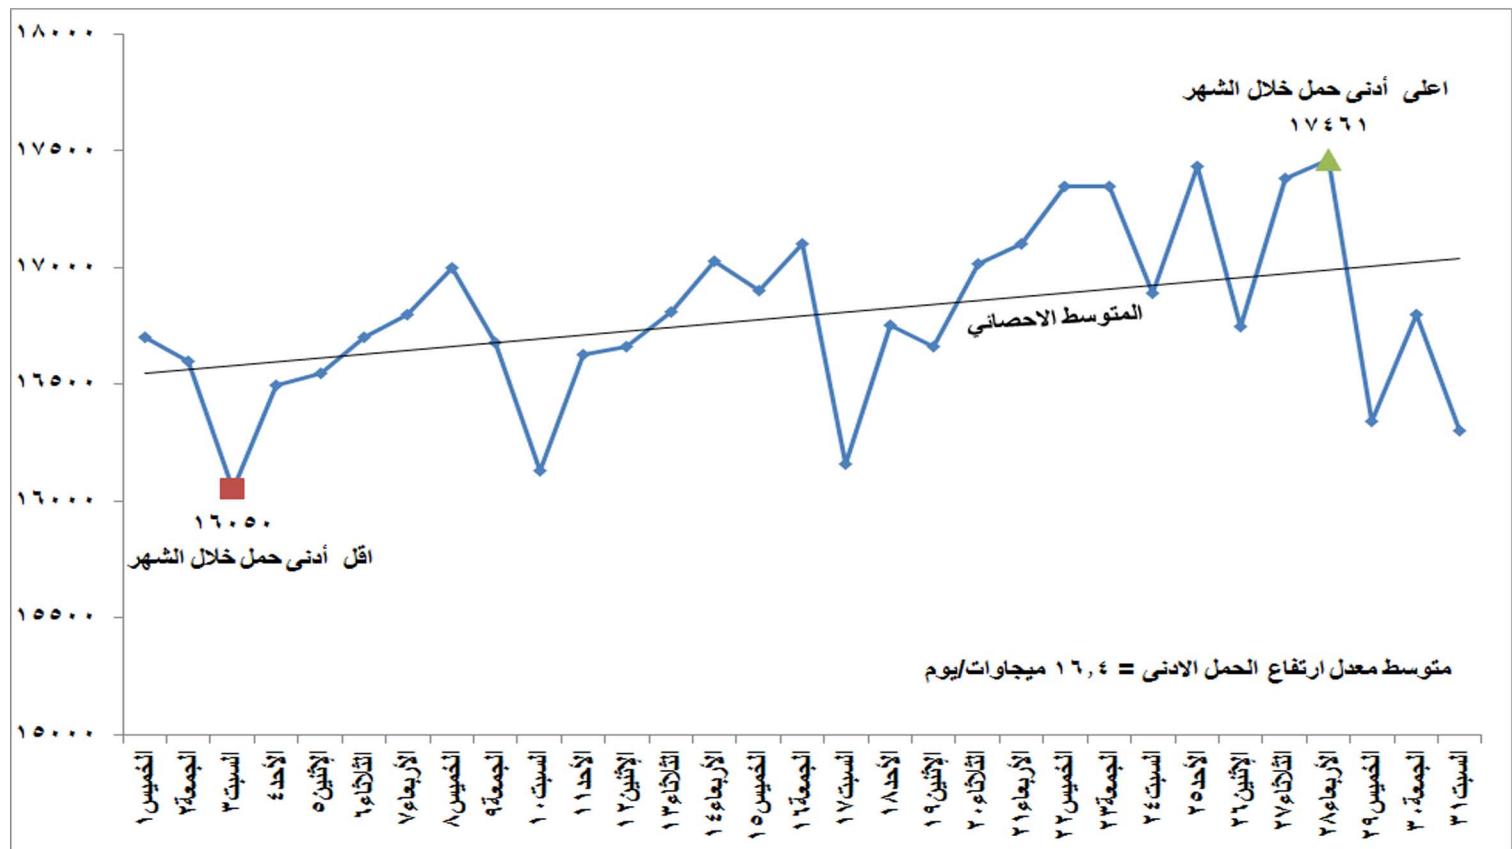

شكل (٢) تطور الحمل الادنى اليومي خلال شهر مارس ٢٠١٨

میجاوات

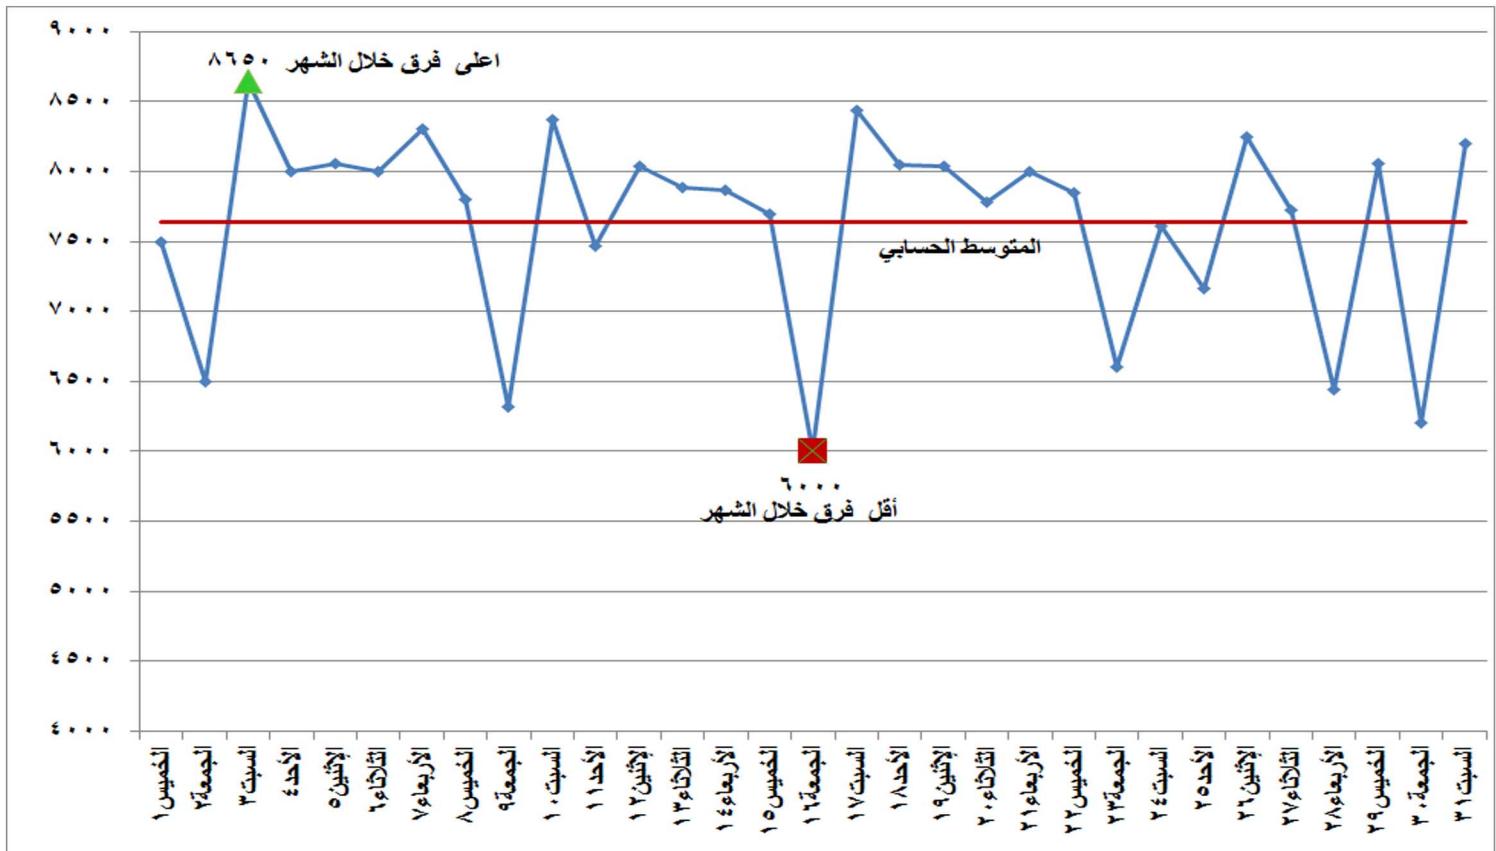


شكل (٣) الفرق بين أقصى وأدنى حمل خلال شهر مارس ٢٠١٨

ساعة



شكل (٤) عدد الساعات التي تجاوزت فيها الاحمال قدرات الانتاج المتاحة خلال شهر مارس ٢٠١٨


النسبة للحمل الأقصى

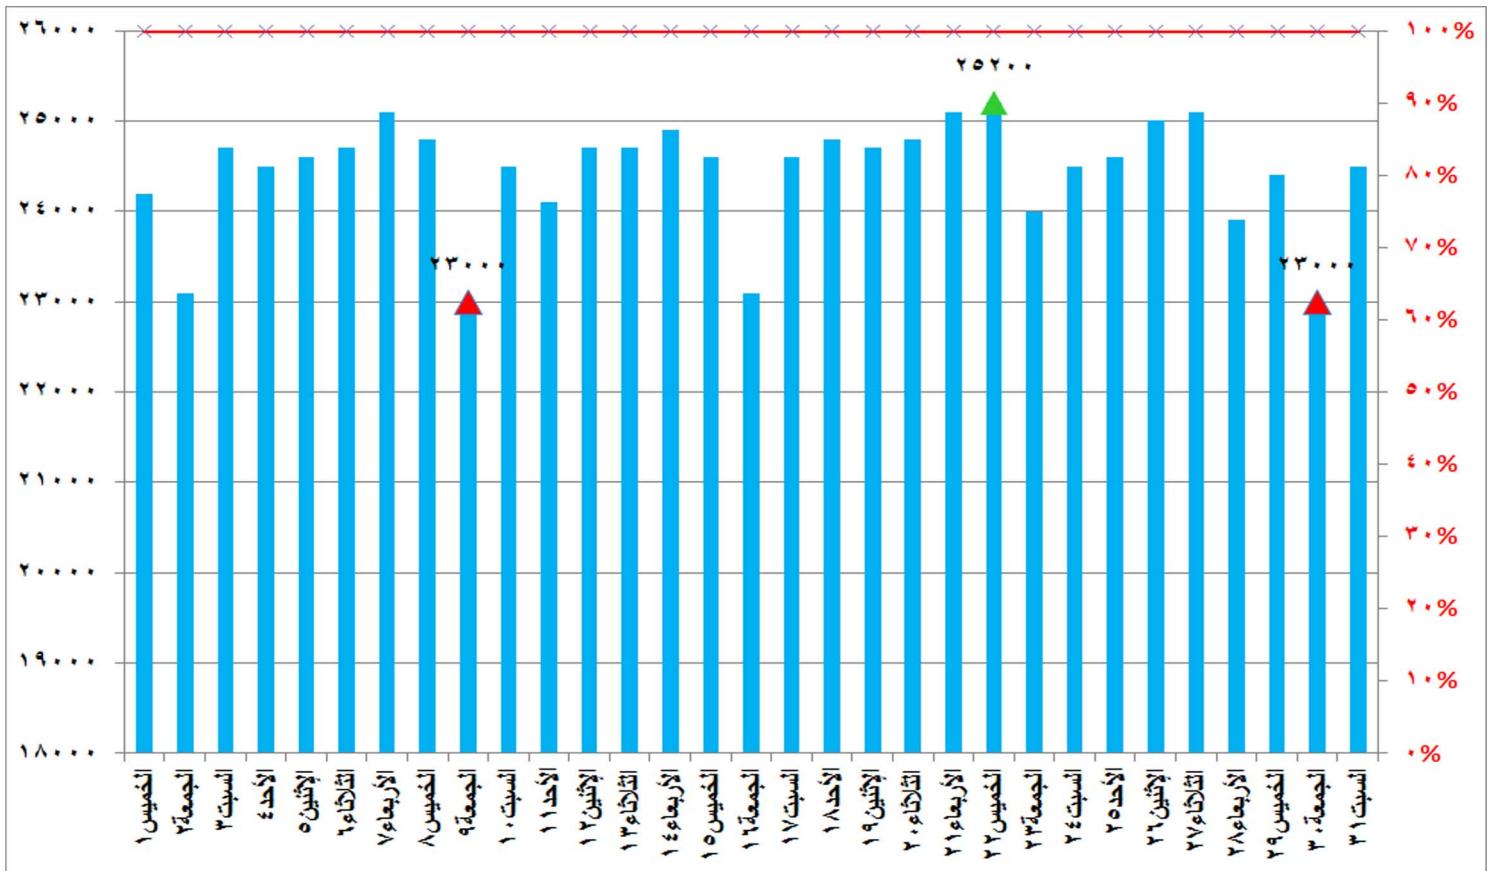

شكل (٥) قدرات الانتاج المتوفرة ونسبة حمل الأقصى
خلال شهر مارس ٢٠١٨


ميجاوات

النسبة للحمل الأقصى

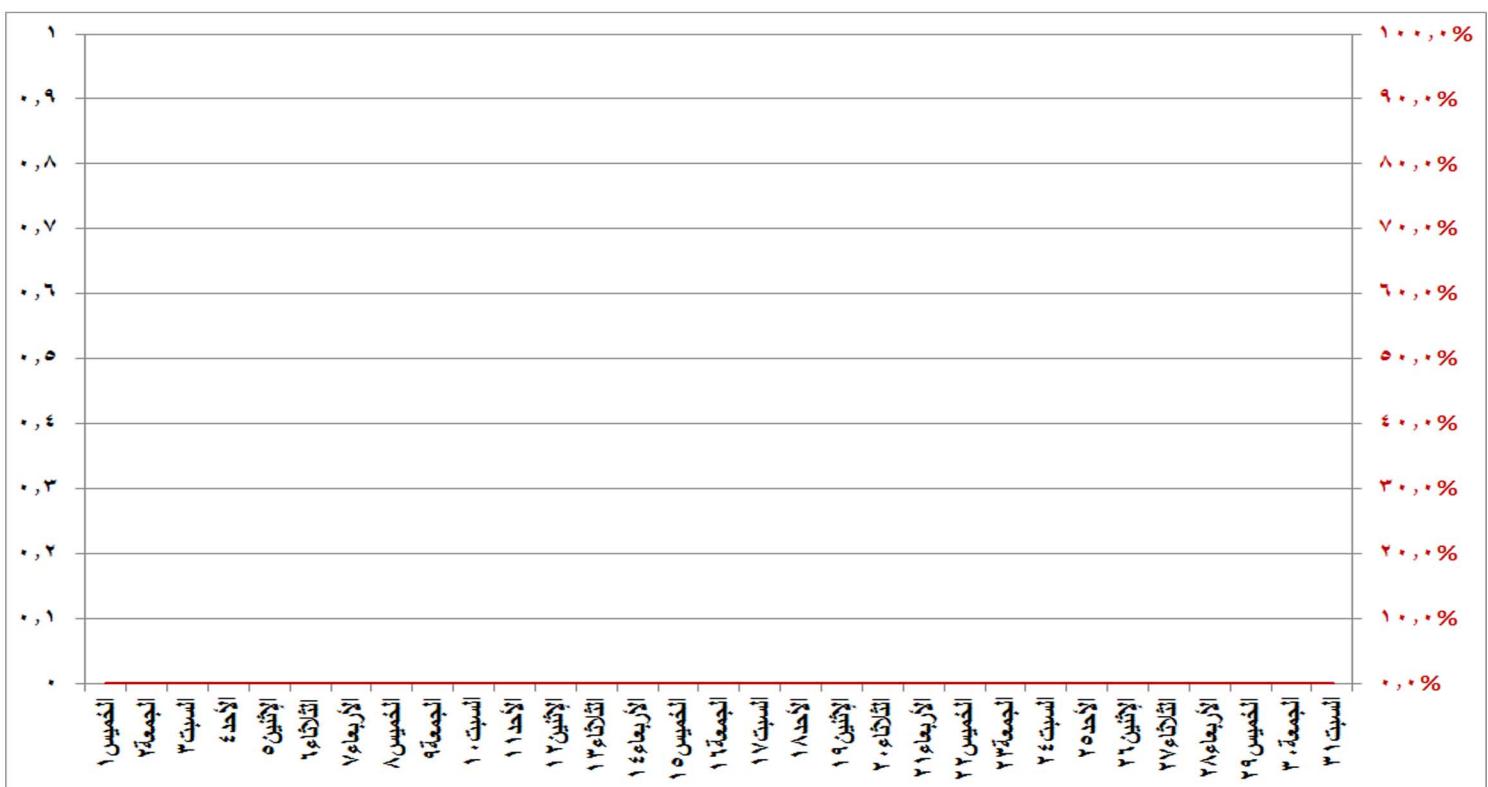


شكل (٦) الاصدارات المفصولة ونسبة حمل الأقصى
خلال شهر مارس ٢٠١٨


میجاوات

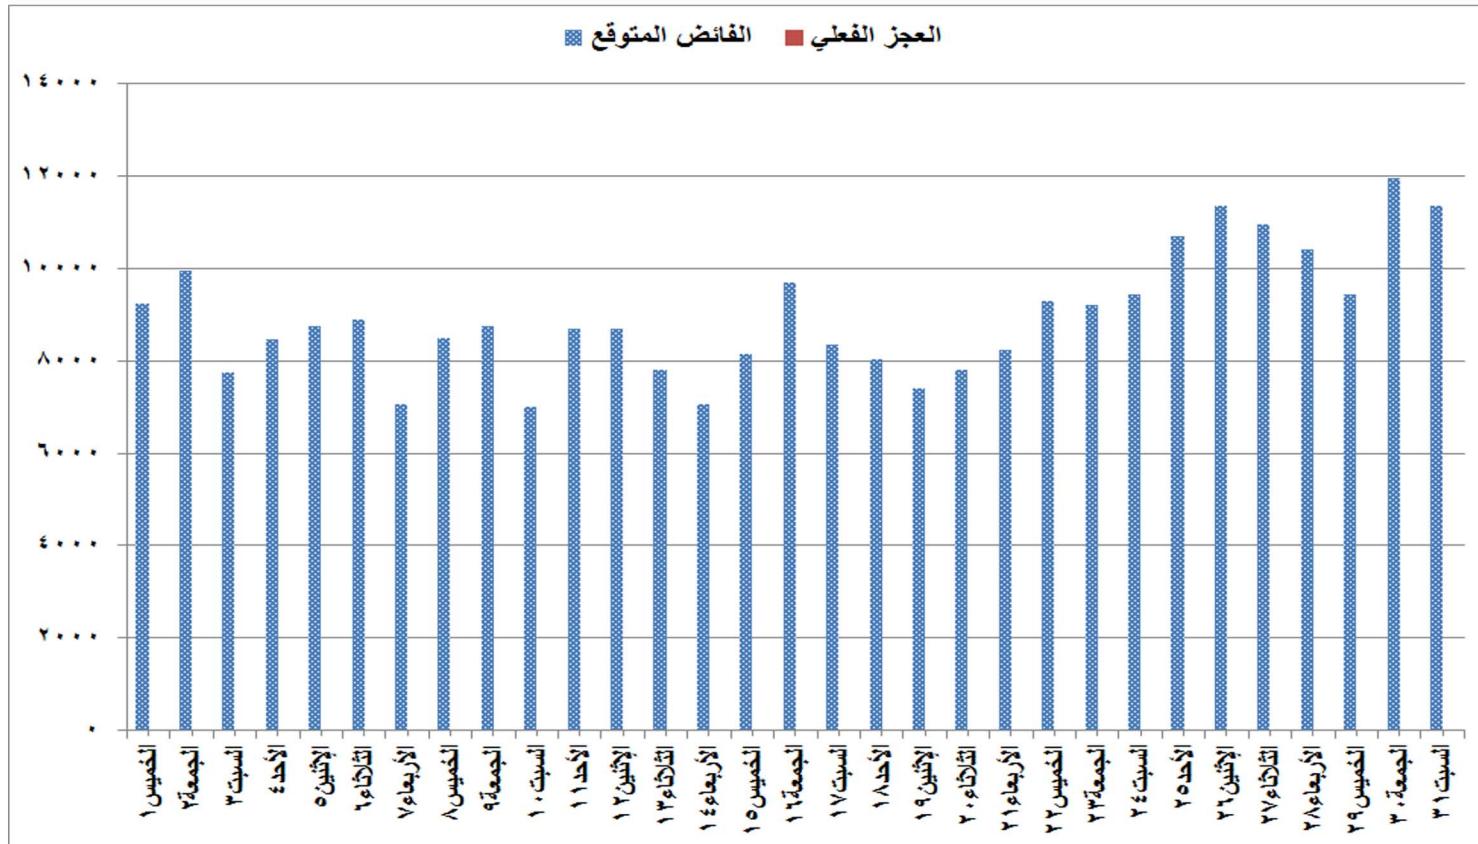

شكل (٧) الفائض والعجز المتوقع للقدرات خلال شهر مارس ٢٠١٨

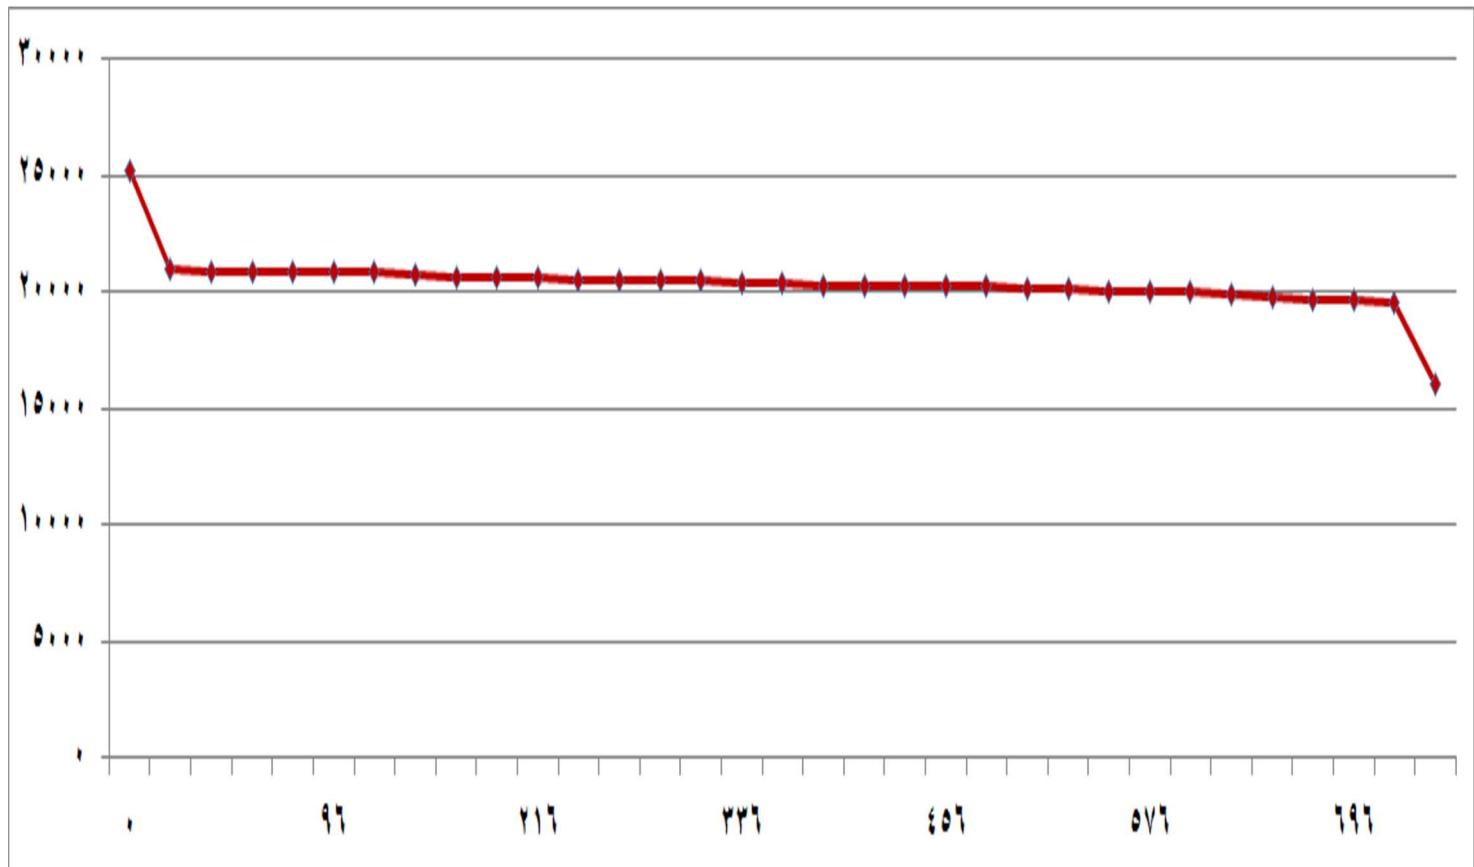


شكل (٨) المنحنى الشهري لفترة الحمل مارس ٢٠١٨

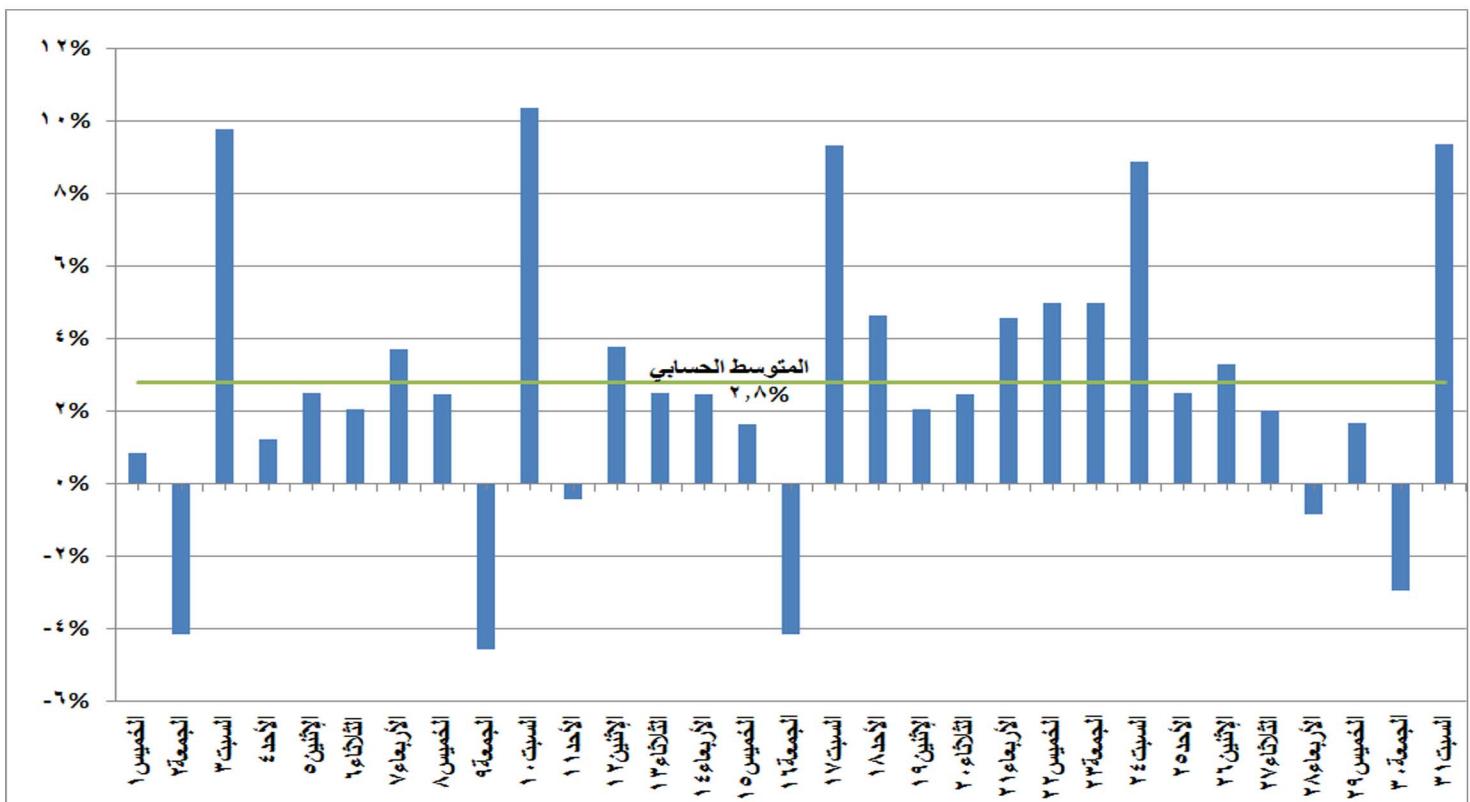

شكل (٩) النسبة المئوية للتغير في الحمل الاقصى خلال شهر مارس ٢٠١٨
مقارنة باليوم المماثل من العام الماضي

مي加ووات


نسبة الفرق إلى الحمل
المسجل فعليا

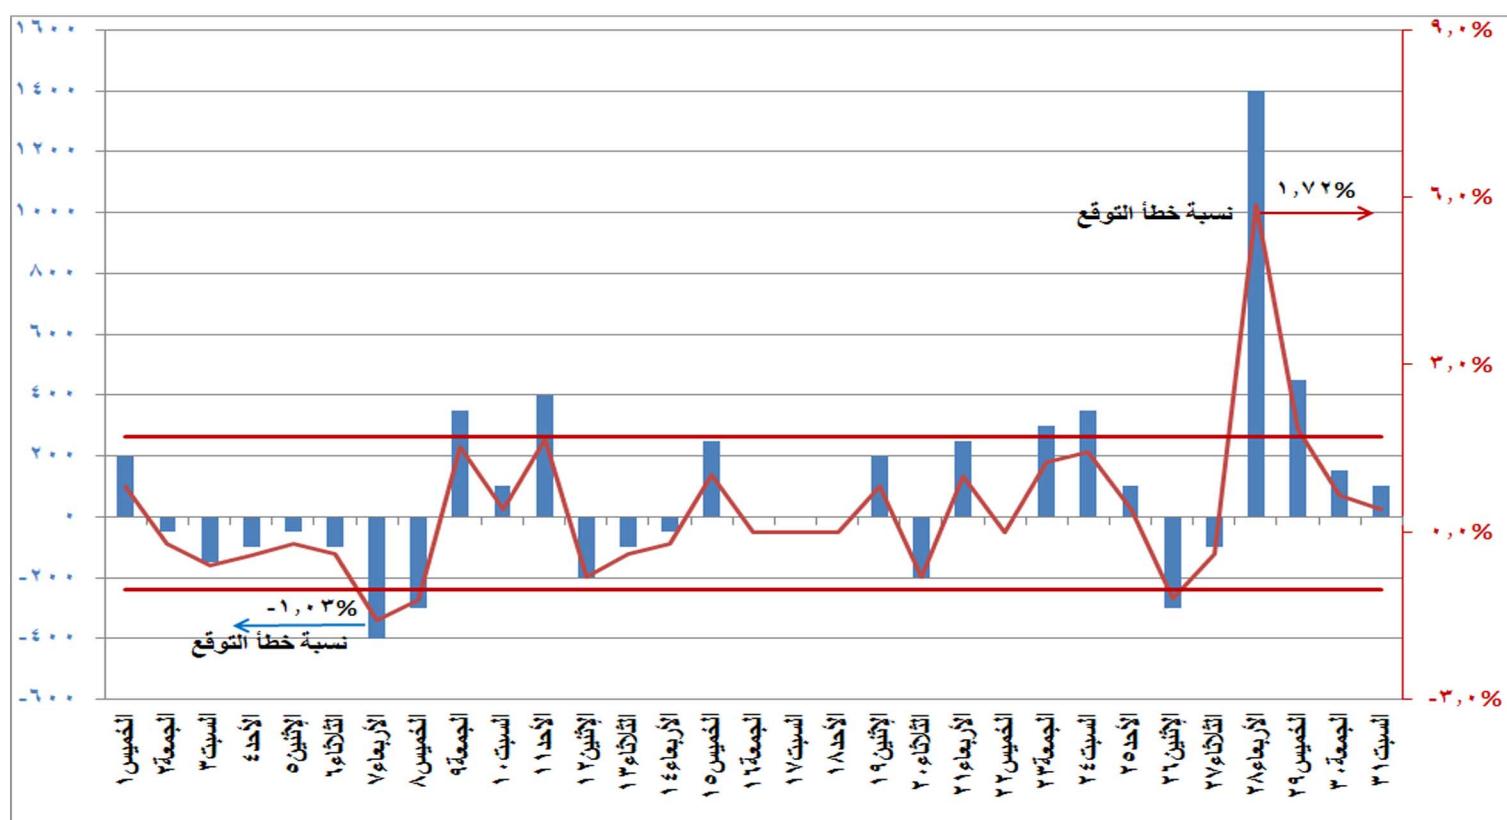


شكل (١٠) الفرق بين الحمل الأقصى المتوقع والمسجل فعليا
ونسبة الفرق إلى الحمل المسجل فعليا خلال شهر مارس ٢٠١٨

درجة مئوية


نسبة الرطوبة

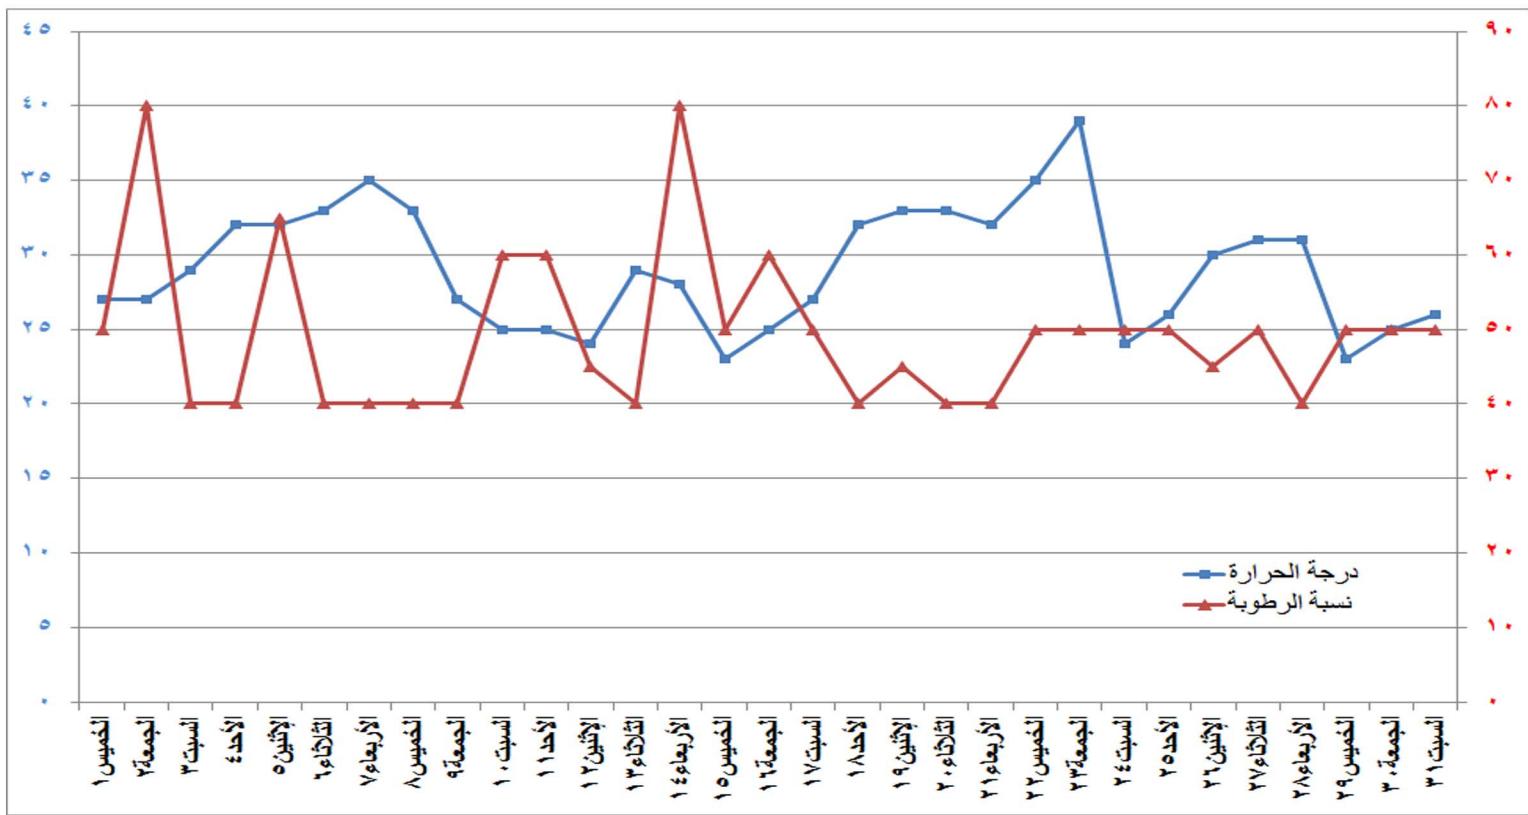

شكل (١١) التغيير في درجة الحرارة والرطوبة النسبية خلال شهر مارس ٢٠١٨

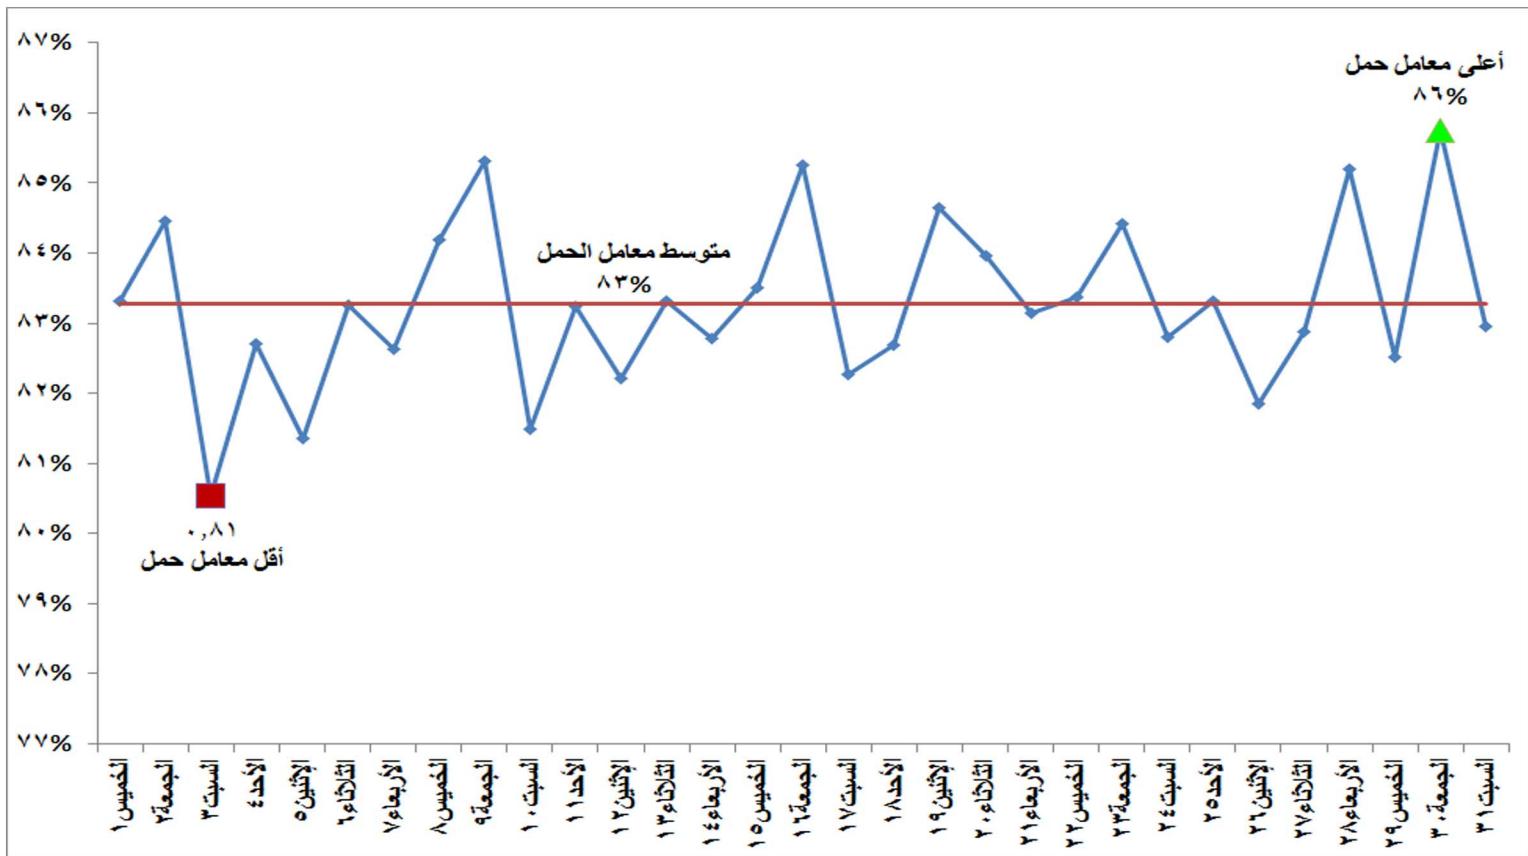



شكل (١٢) إجمالي معامل الحمل لوحدات الانتاج خلال شهر مارس ٢٠١٨

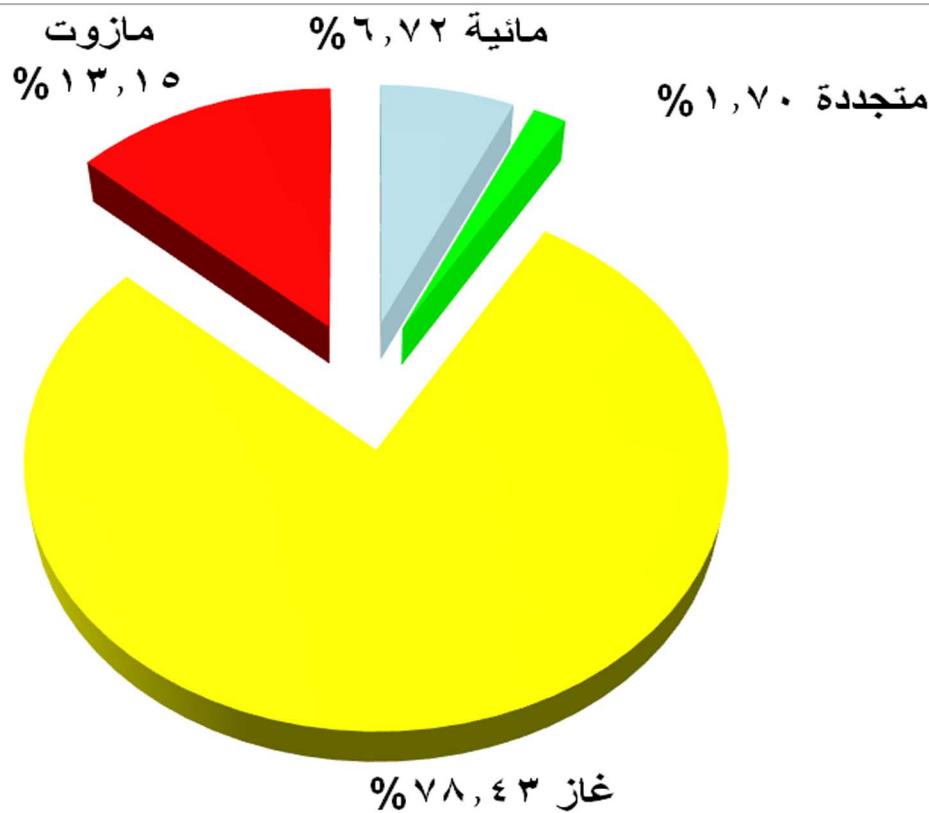


شكل (١٣) متوسط نسب مشاركة مصادر الطاقة الاولية في انتاج الكهرباء خلال شهر مارس ٢٠١٨

جرام/ك.و.س

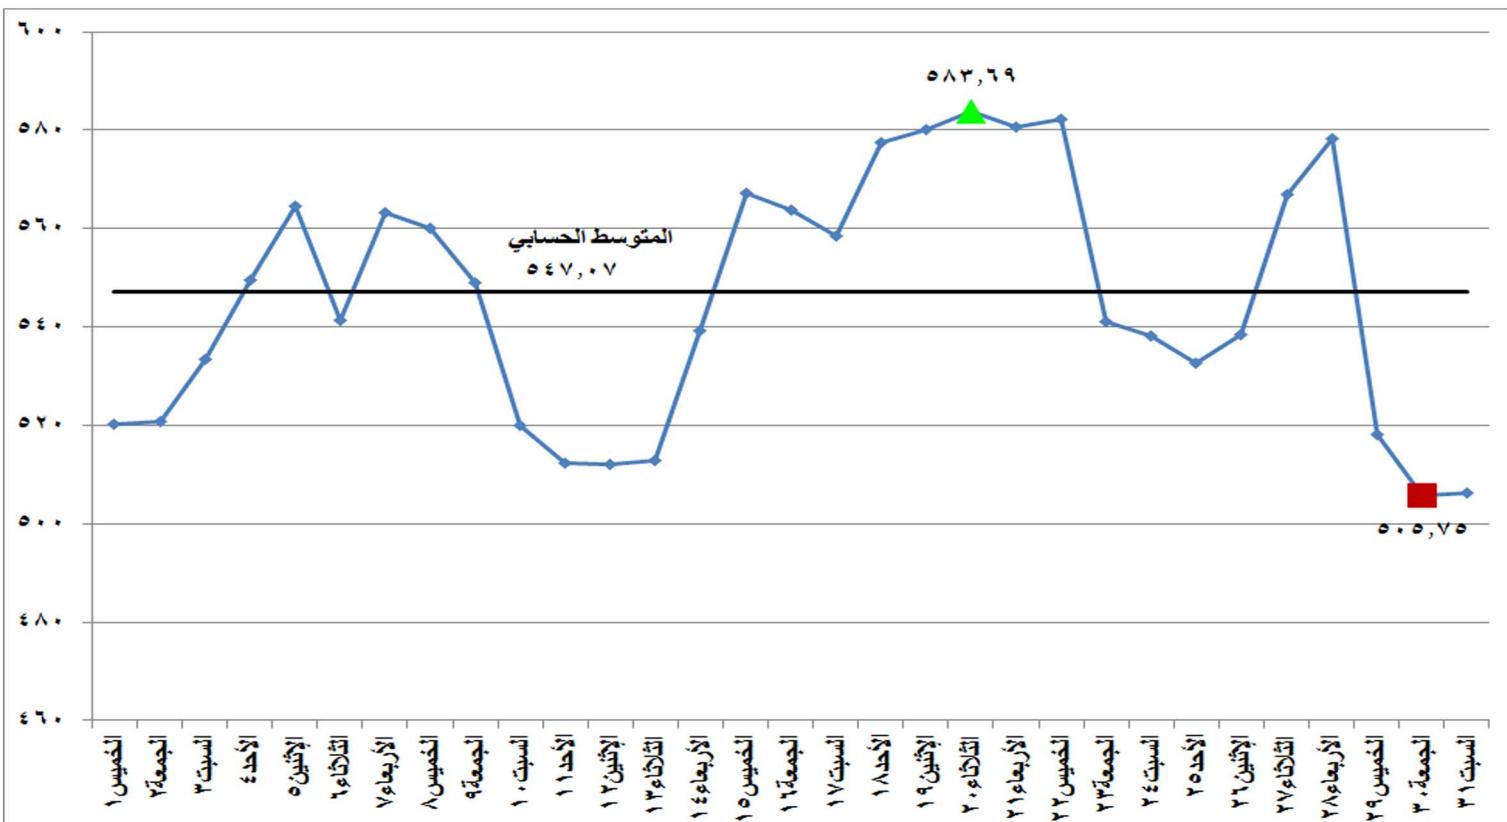


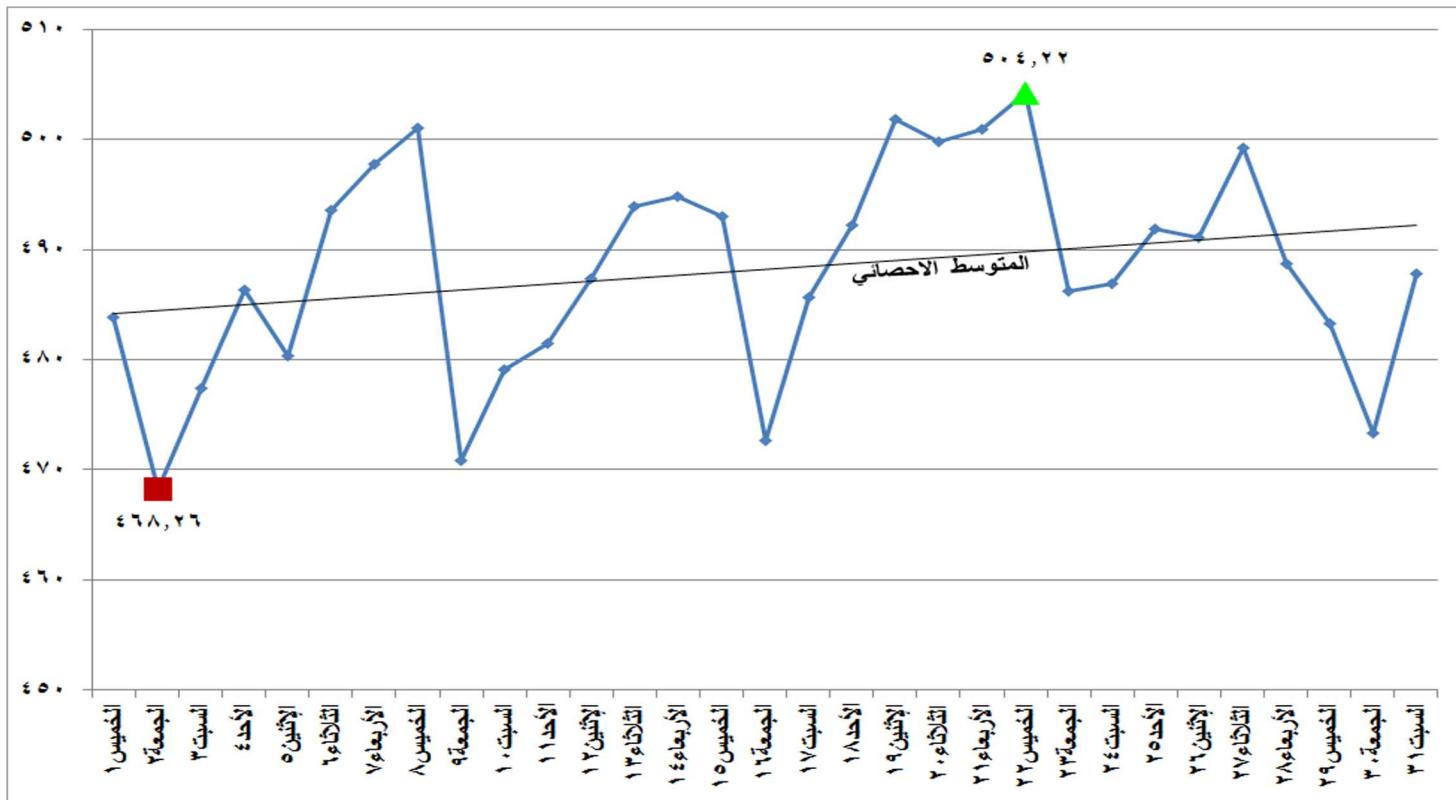


شكل (١٥) أجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من كل المصادر الأولية خلال شهر مارس ٢٠١٨

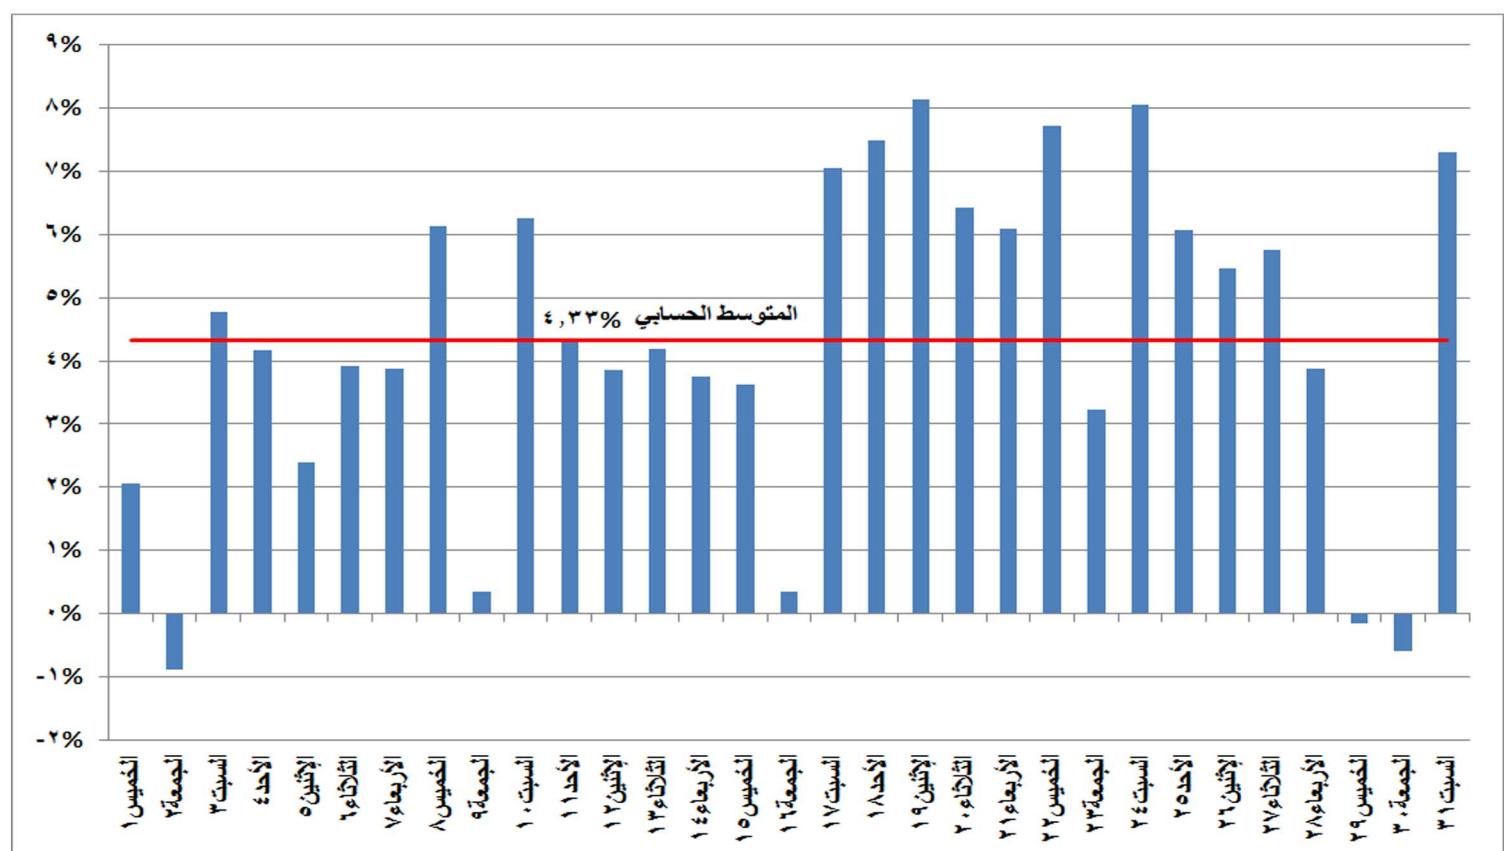

شكل (١٦) نسب التغير في الطاقة الكهربائية المنتجة خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

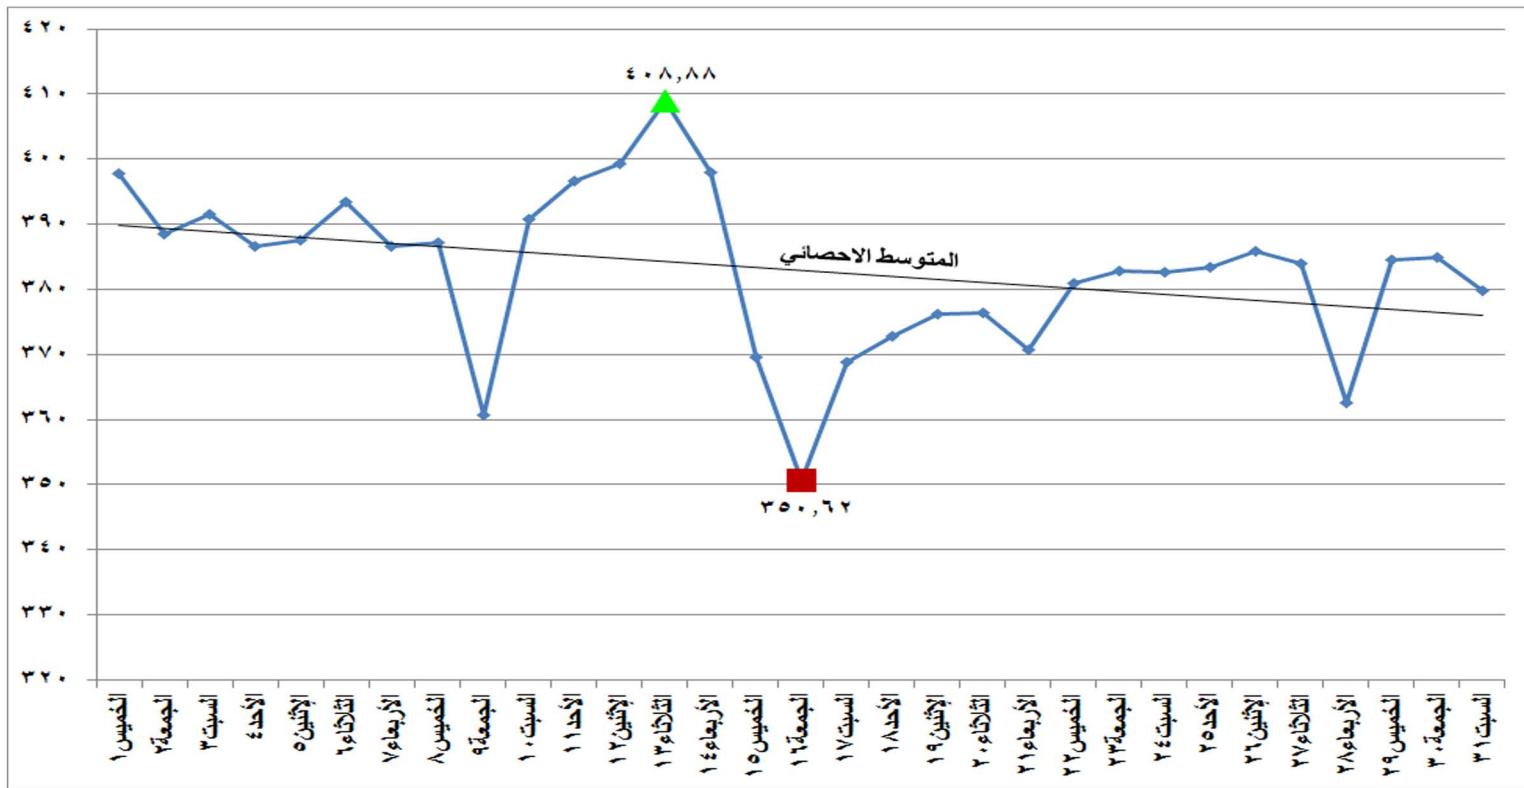


شكل (١٧) الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز الطبيعي خلال شهر مارس ٢٠١٨

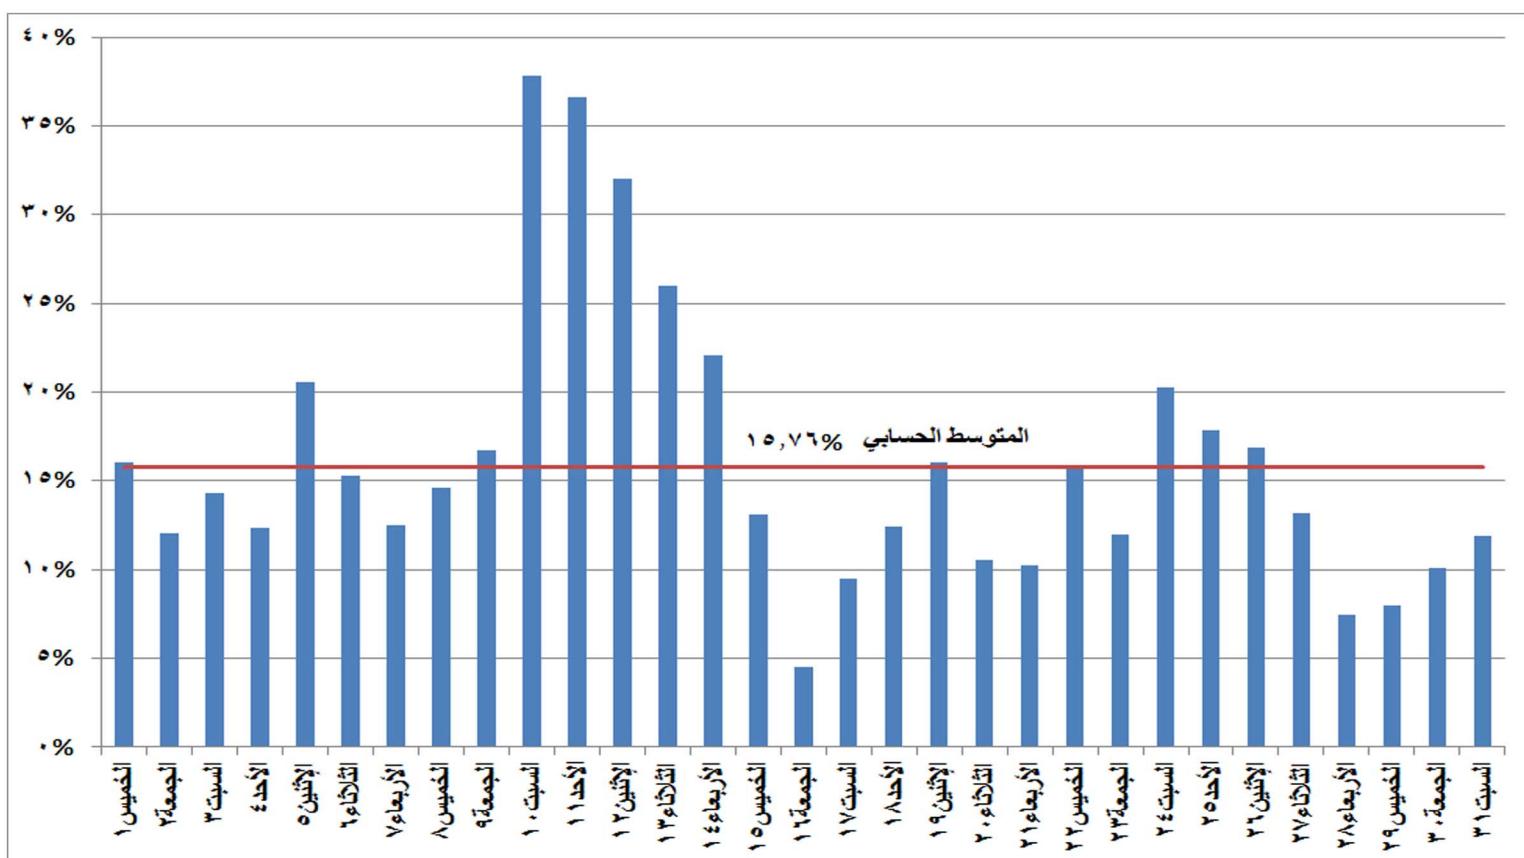


شكل (١٨) نسب التغير في استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق


۹۷

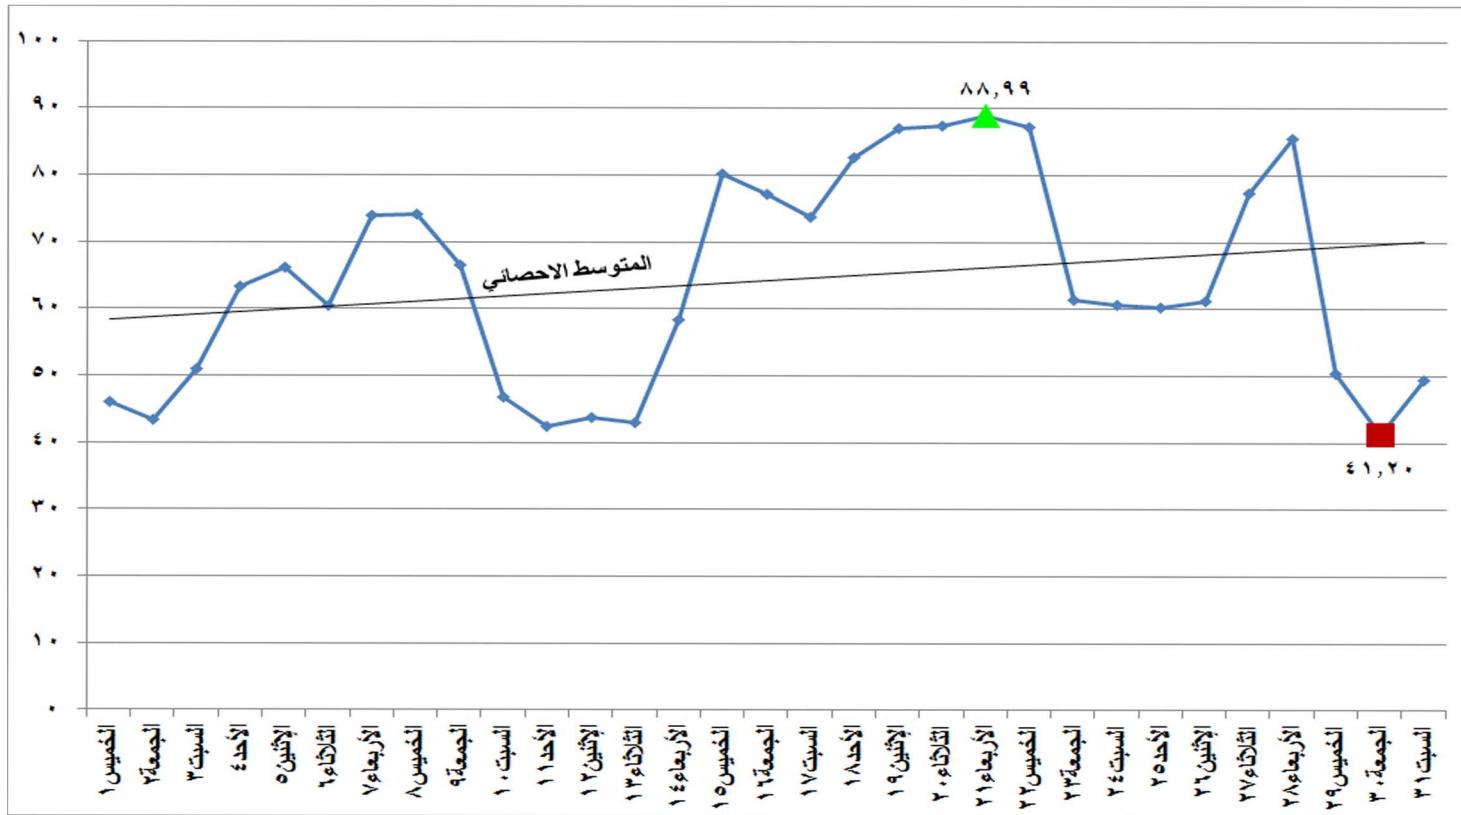


شكل (١٩) الطاقة الكهربائية المنتجة من المازوت خلال شهر مارس ٢٠١٨

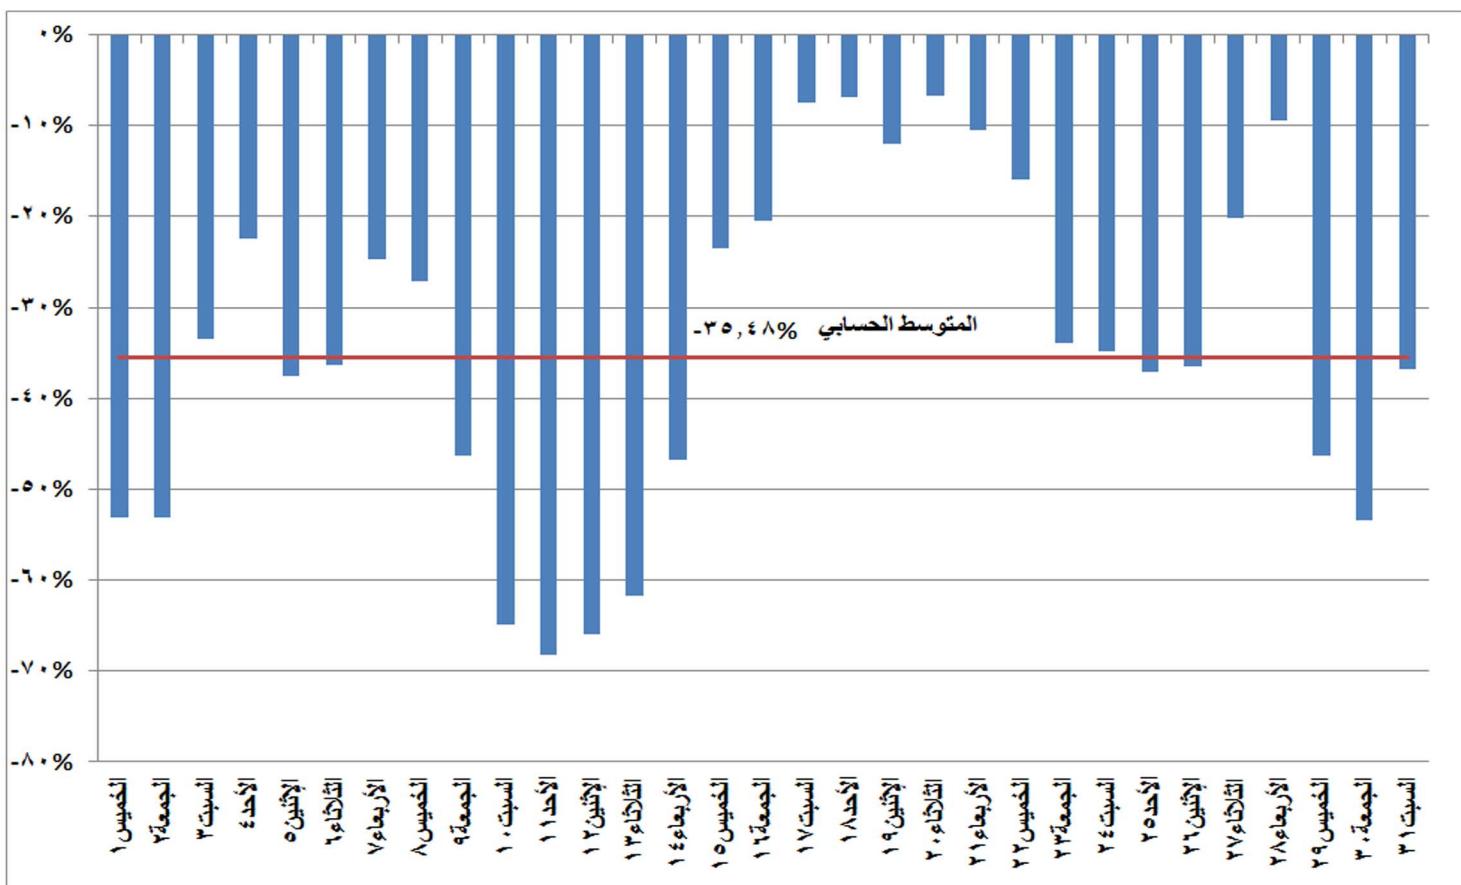


شكل (٢٠) نسب التغير في استخدام المازوت في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

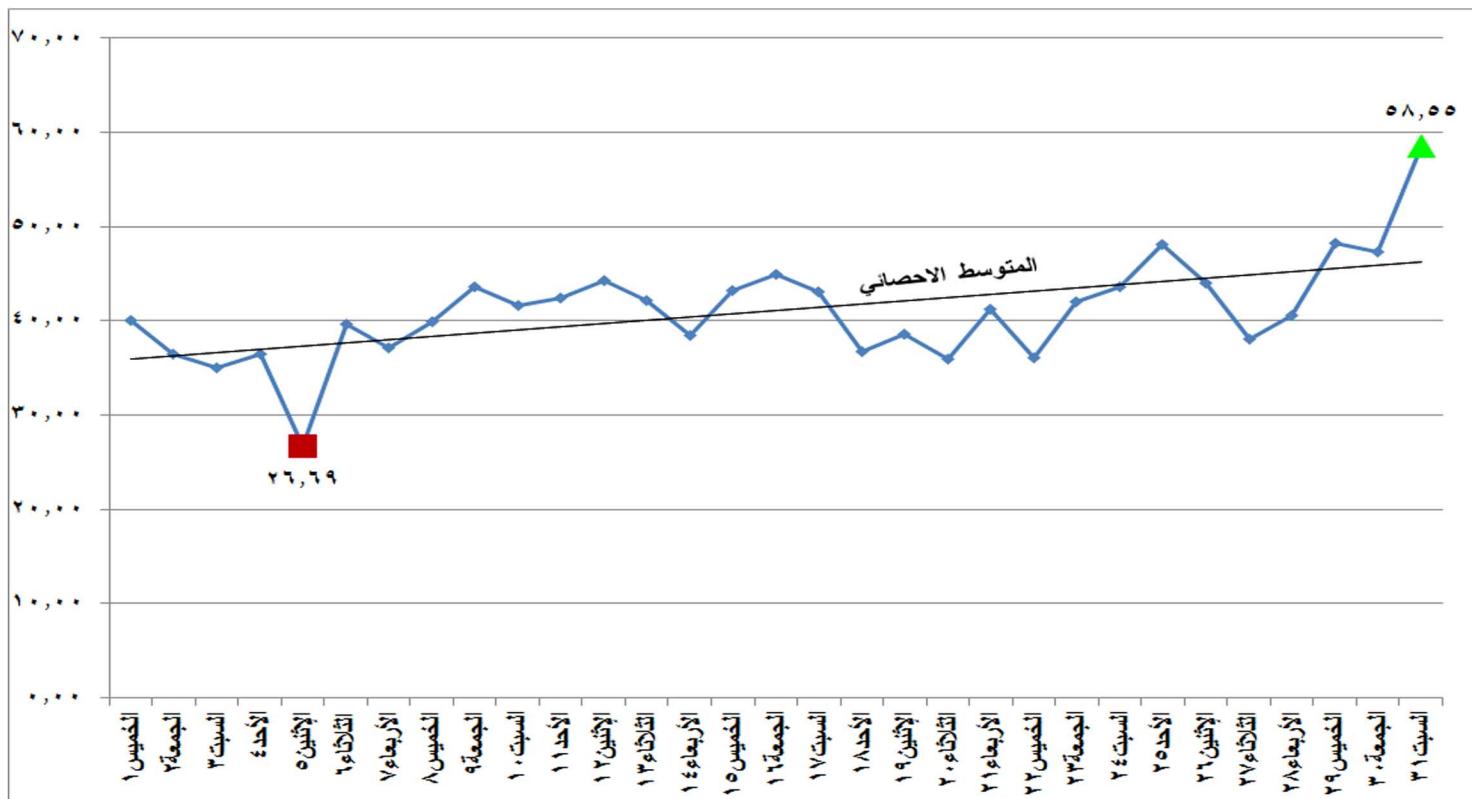


شكل (٢١) الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر غير الحرارية خلال شهر مارس ٢٠١٨

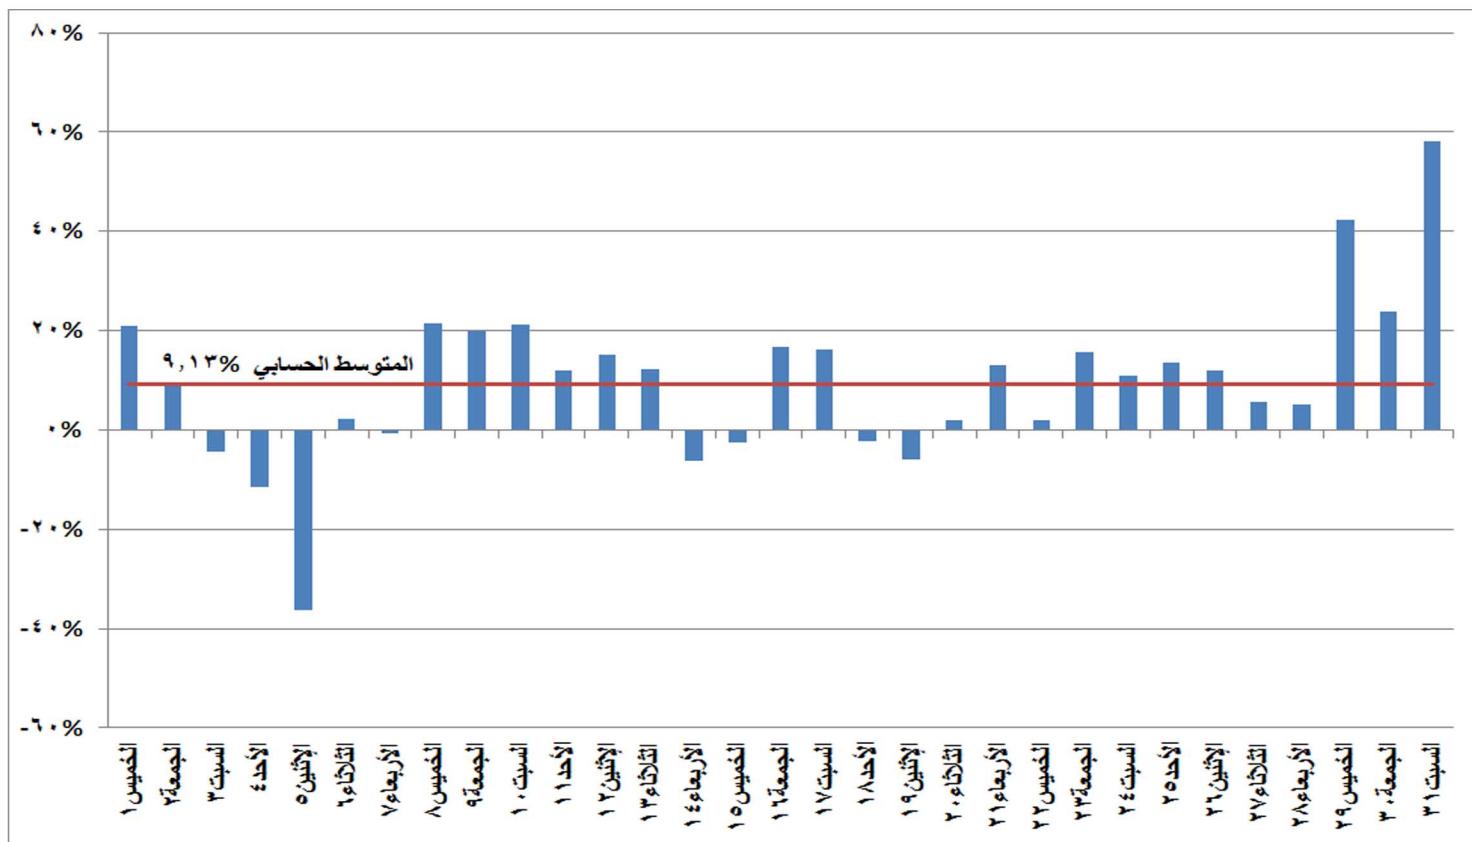


شكل (٢٢) نسب التغير في استخدام المصادر غير الحرارية في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

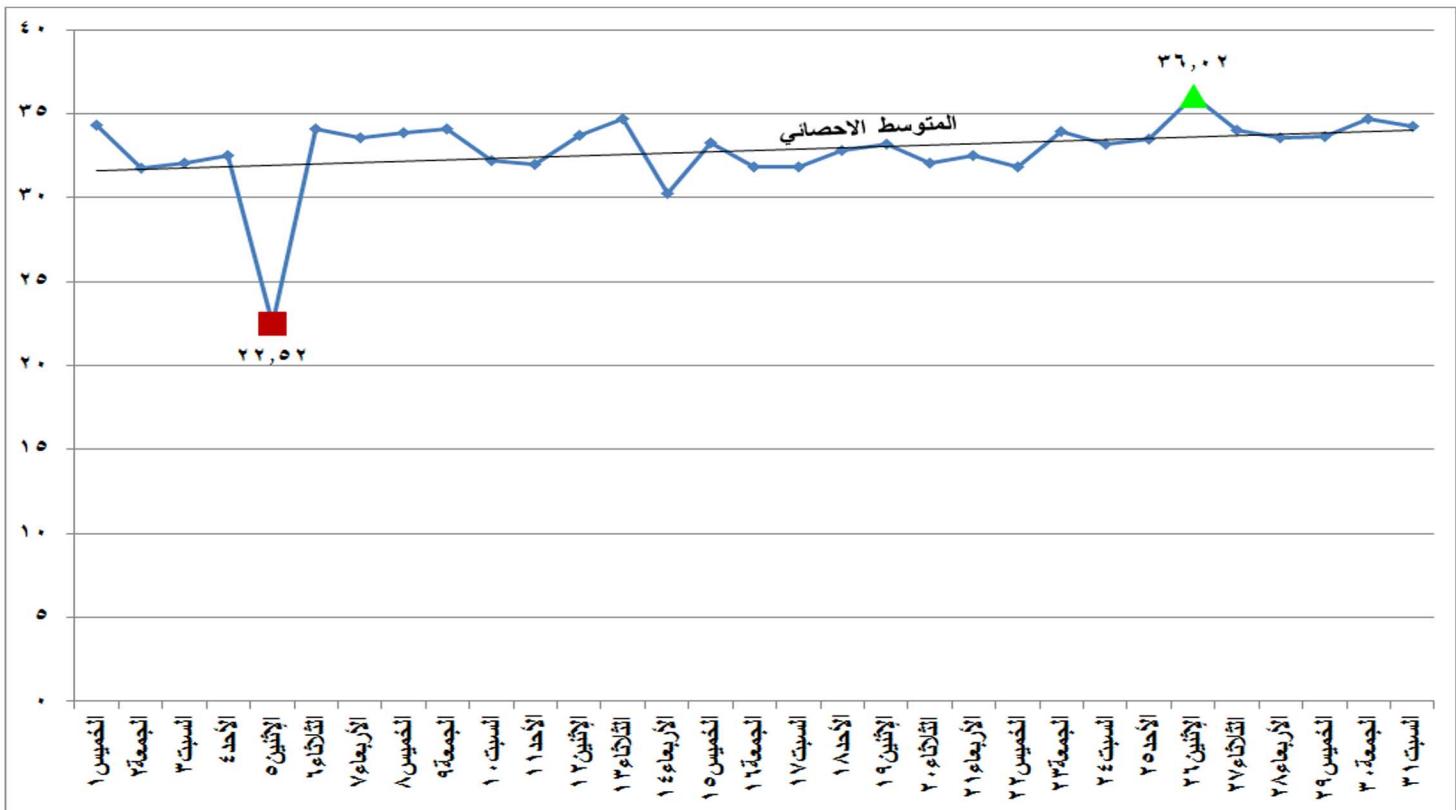


شكل (٢٣) الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المائية خلال شهر مارس ٢٠١٨

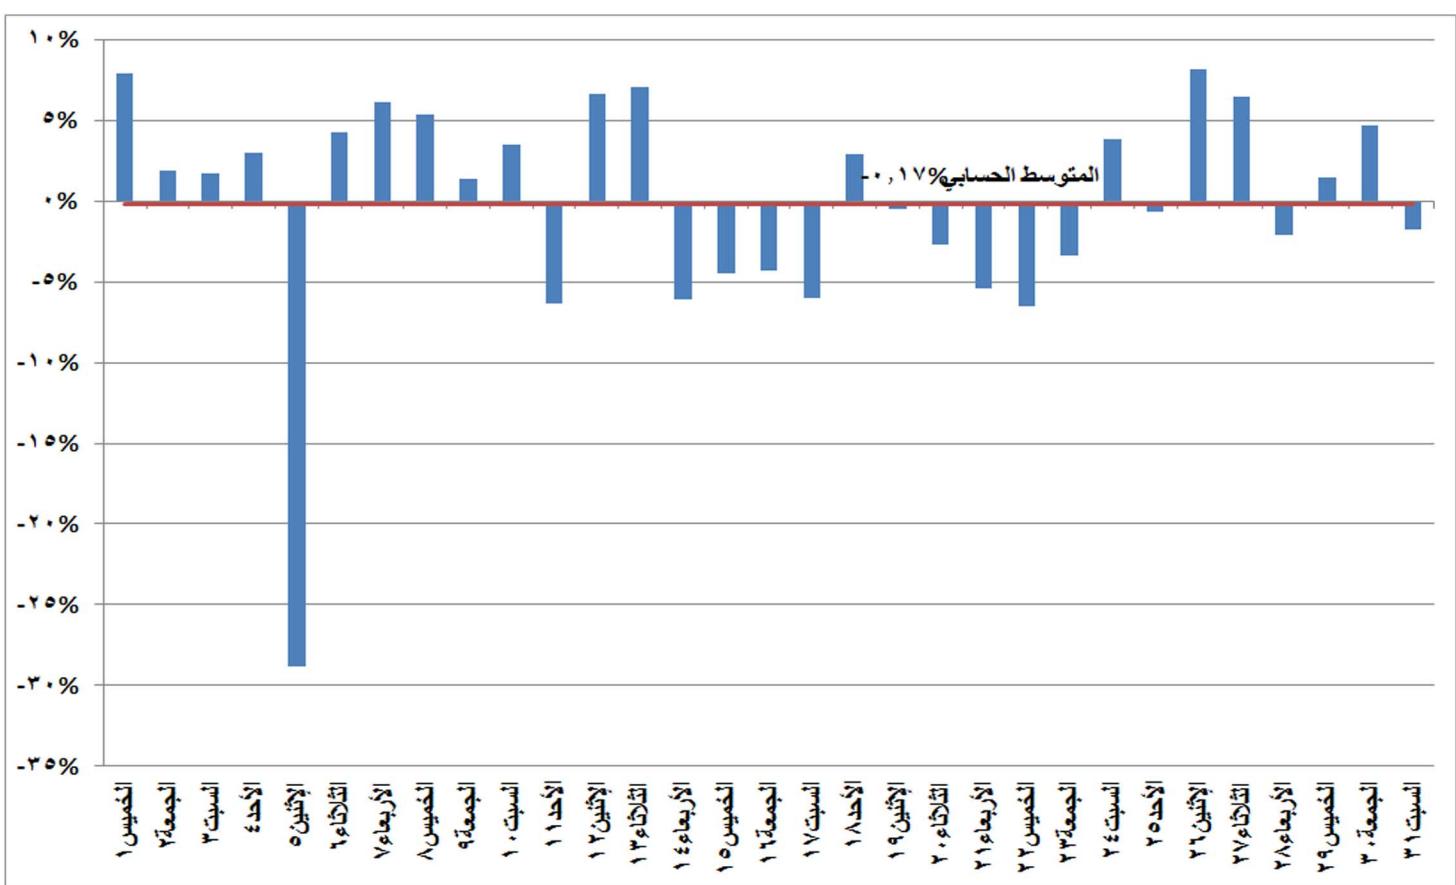


شكل (٢٤) نسب التغير في استخدام المصادر المائية في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

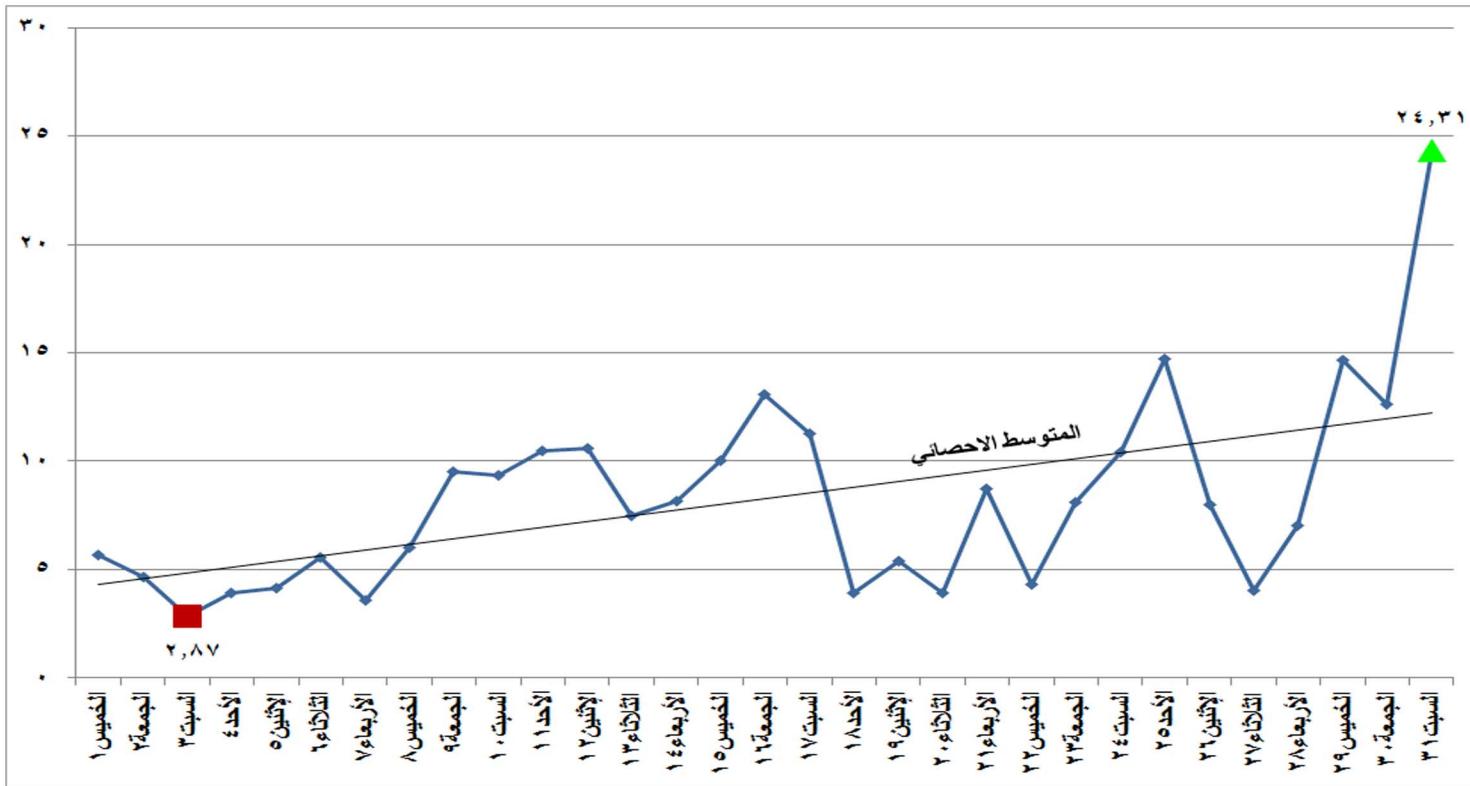


شكل (٢٥) الطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح والشمس خلال شهر مارس ٢٠١٨

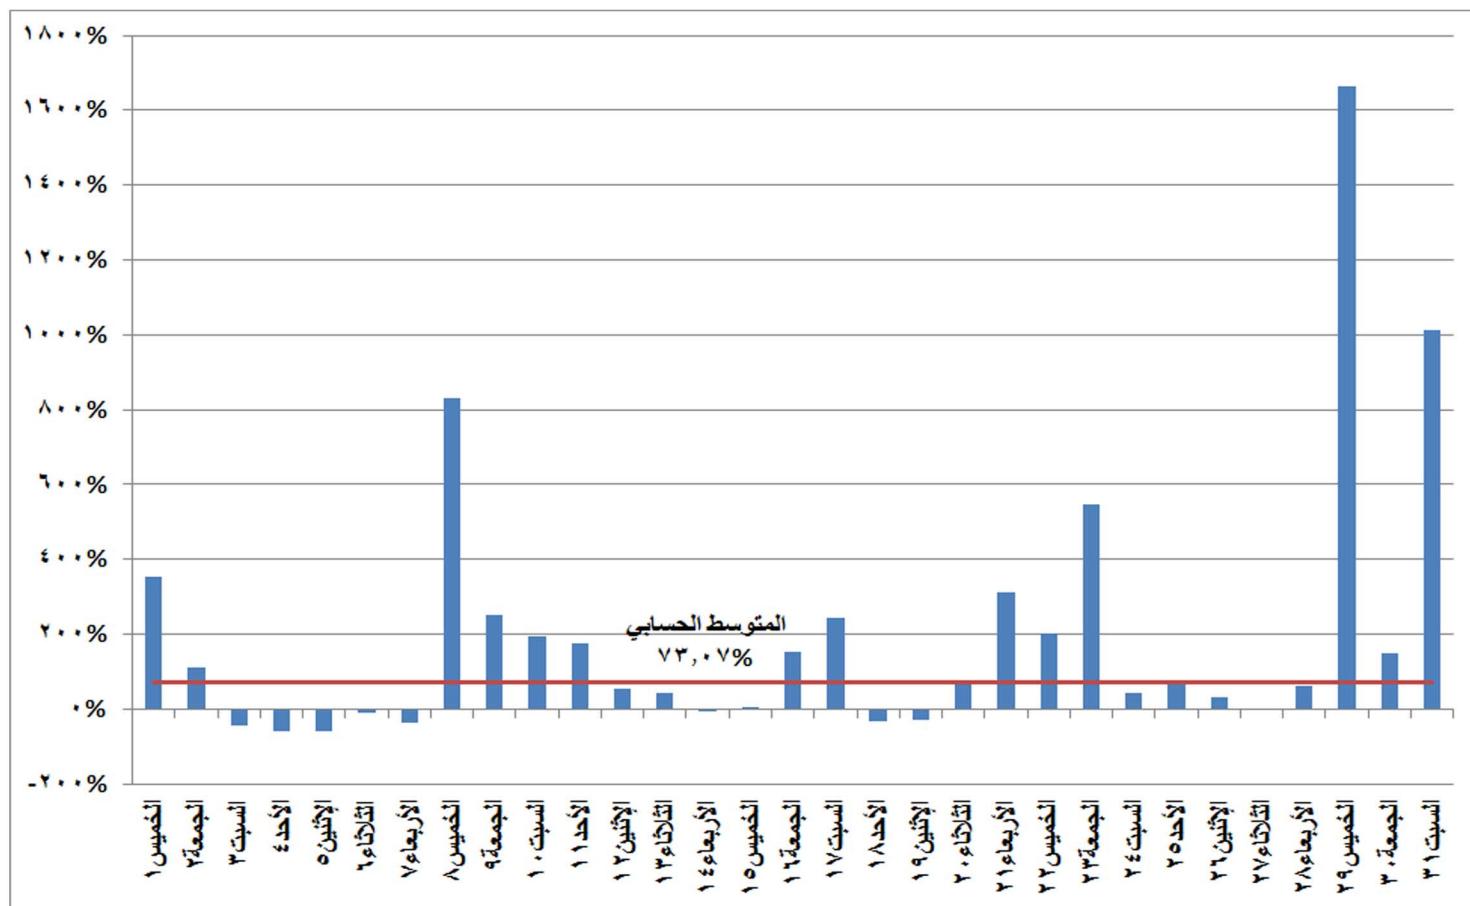

شكل (٢٦) نسب التغير في استخدام الرياح والشمس في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس ٢٠١٨ مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق

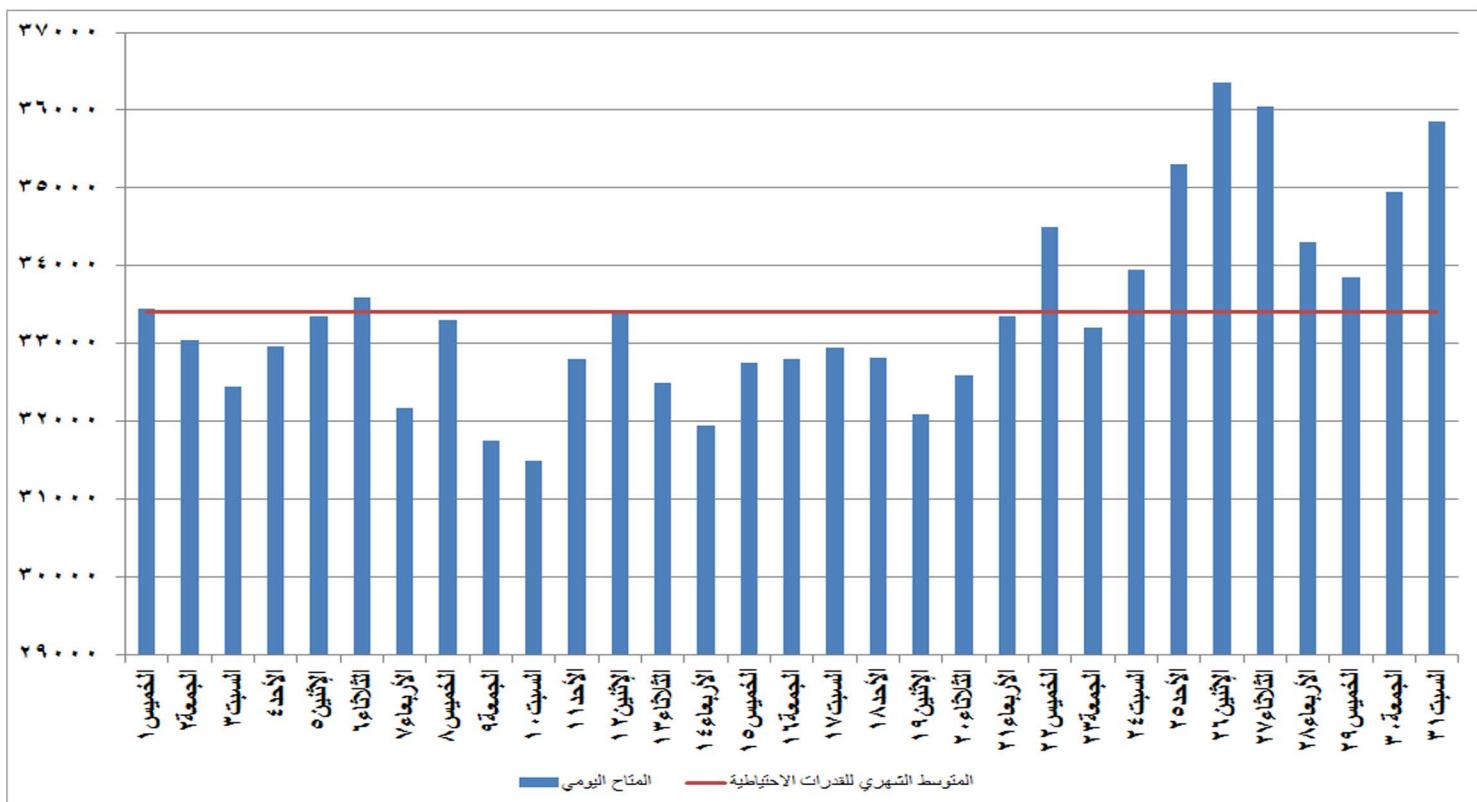

شكل (٢٧) القدرات المتوفرة يومياً والمتوسط الشهري للقدرة الاحتياطية خلال شهر مارس ٢٠١٨

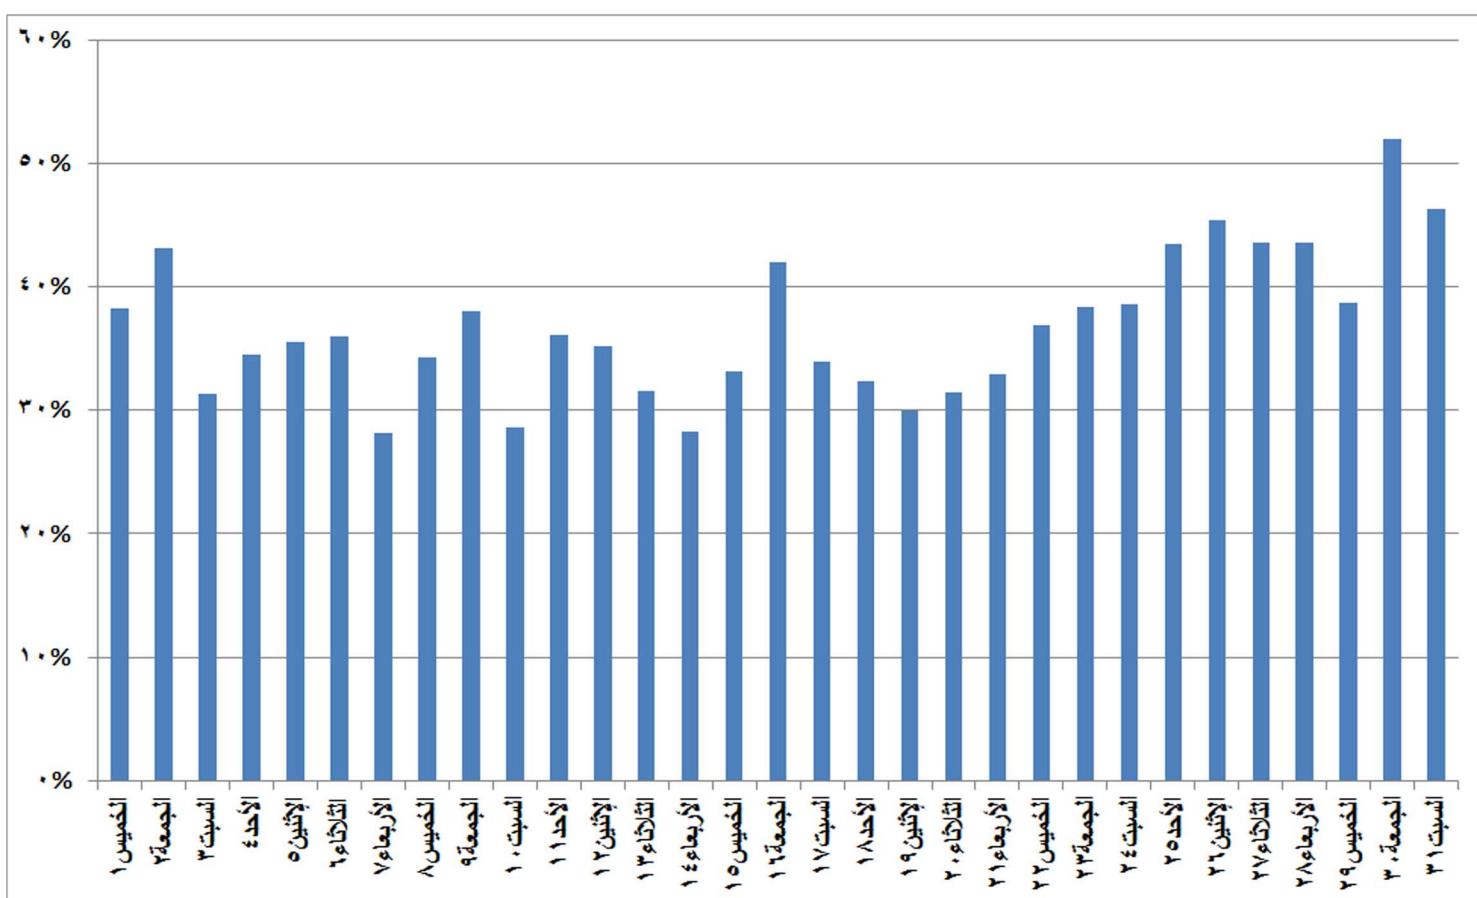

شكل (٢٨) نسب الفائض ل الحمل الاقصى المسجل يومياً
خلال شهر مارس ٢٠١٨