



كتاب دوري رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣

بشأن

تعديل بعض بنود قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمشروعات السكنية والغير سكنية وإضافة
دليل للضوابط الفنية والمحاسبية لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت على الجهد المتوسط

رقم جلسة مجلس الإدارة	الثالثة
العام المالي	٢٠٢٤/٢٠٢٣
تاريخ الجلسة	٢٠٢٣/٩/١١
رقم القرار	(١٠/١)
القواعد طبقاً لقرار مجلس إدارة الجهاز	قرر المجلس ما يلي:
	<p>أولاً: تعديل دليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت على الجهدين المتوسط والمنخفض لإعفاء المشتركين على الجهد المتوسط من سداد قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ والمحددة بنسبة ٣% من إجمالي قيمة المهمات، وذلك فيما يخص المهمات الموردة سواء عن طريق شركة التوزيع أو عن طريق العميل من أحد الموردين المعتمدين من الشركة القابضة لكهرباء مصر او شركات التوزيع.</p> <p>وكذلك يسرى الإعفاء فيما يخص المهمات الموردة للمحول وما يليه من لوحات توزيع الجهد المنخفض وخلافه كونها من المهمات الداخلية لشبكة العميل، وذلك طبقاً لأحكام القواعد التنظيمية المرفقة بهذا القرار.</p> <p>ثانياً: يتم احتساب قيمة ما يتحمله العميل من المهمات القائمة وقت التعاقد والمملوكة لشركة التوزيع طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.</p> <p>ثالثاً: إصدار كتاب دوري في ها الشأن، ويُنشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للجهاز ويتم تعميمه على كافة جهات الاختصاص على أن يتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.</p>

الرئيس التنفيذي

دكتور / محمد موسى عمران






القواعد التنظيمية لتغذية المشروعات الاستثمارية على الجهد المتوسط

يلتزم كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء او شركة التوزيع والمشارك بالقواعد التنظيمية المحددة لكل حالة من الحالات الموضحة بالقواعد التالية وفي حال استحداث حالة غير مدرجة في هذه القواعد يتم عرضها على الجهاز للنظر فيها، وهذه القواعد كالتالي:

أ. في حالة تغذية المشروع اشعاعيا مباشرة من موزع على الجهد المتوسط سواء ٢٢ او ١١ ك.ف بمحطة محولات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، يتحمل المشترك ما يلي: -

- تكلفة الخلية المخصصة (خلية ١)
 - تكلفة الكابل المغذي على الجهد المتوسط
 - تكاليف الموزع الداخلي للعميل او وحدة الربط الحلقي
 - توفير غرفة الموزع الداخلي او وحدة الربط الحلقي
- يتم احتساب قيمة ما يتحمله العميل من المهمات القائمة وقت التعاقد والمملوكة لشركة التوزيع طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
- وتكون نسبة الاشراف لشركة النقل مقتصرة على تكاليف الاشراف على وحدات الربط الحلقي والموزع (أحدهما أو كلاهما إن وجدا معاً) ومهمات الوقاية والربط دون المحول وما يليه من لوحات توزيع وخلافه كونها من المهمات الداخلية لشبكة العميل.

محطة محولات الشركة المصرية لنقل الكهرباء

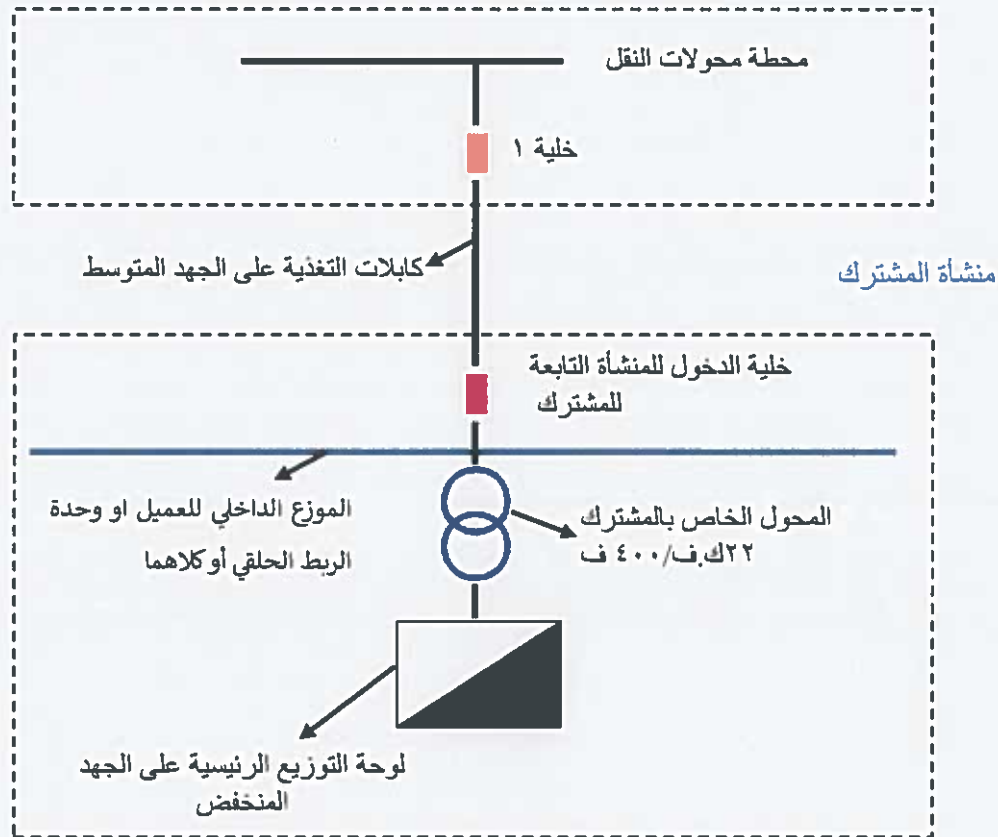




ب. في حالة تغذية المشروع من مصدرين مختلفين للشركة المصرية لنقل الكهرباء على الجهد المتوسط سواء ٢٢ او ١١ ك.ف، يتحمل المشترك ما يلي :-

- تكلفة الخلايا المخصصة بمحطة المحولات (خلية ١ و خلية ٢)
 - تكلفة الكابلات المغذية على الجهد المتوسط
 - تكاليف الموزع الداخلي لدي العميل
 - توفير غرفة الموزع الداخلي
- يتم احتساب قيمة ما يتحمله العميل من المهمات القائمة وقت التعاقد والمملوكة لشركة التوزيع طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
- وتكون نسبة الاشراف لشركة النقل مقتصرة على تكاليف الاشراف على وحدات الربط الحلقي والموزع (أحدهما أو كلاهما إن وجدا معاً) ومهمات الوقاية والربط دون المحول وما يليه من لوحات توزيع وخلافه كونها من المهمات الداخلية لشبكة العميل.

محطة / محطات محولات الشركة المصرية لنقل الكهرباء

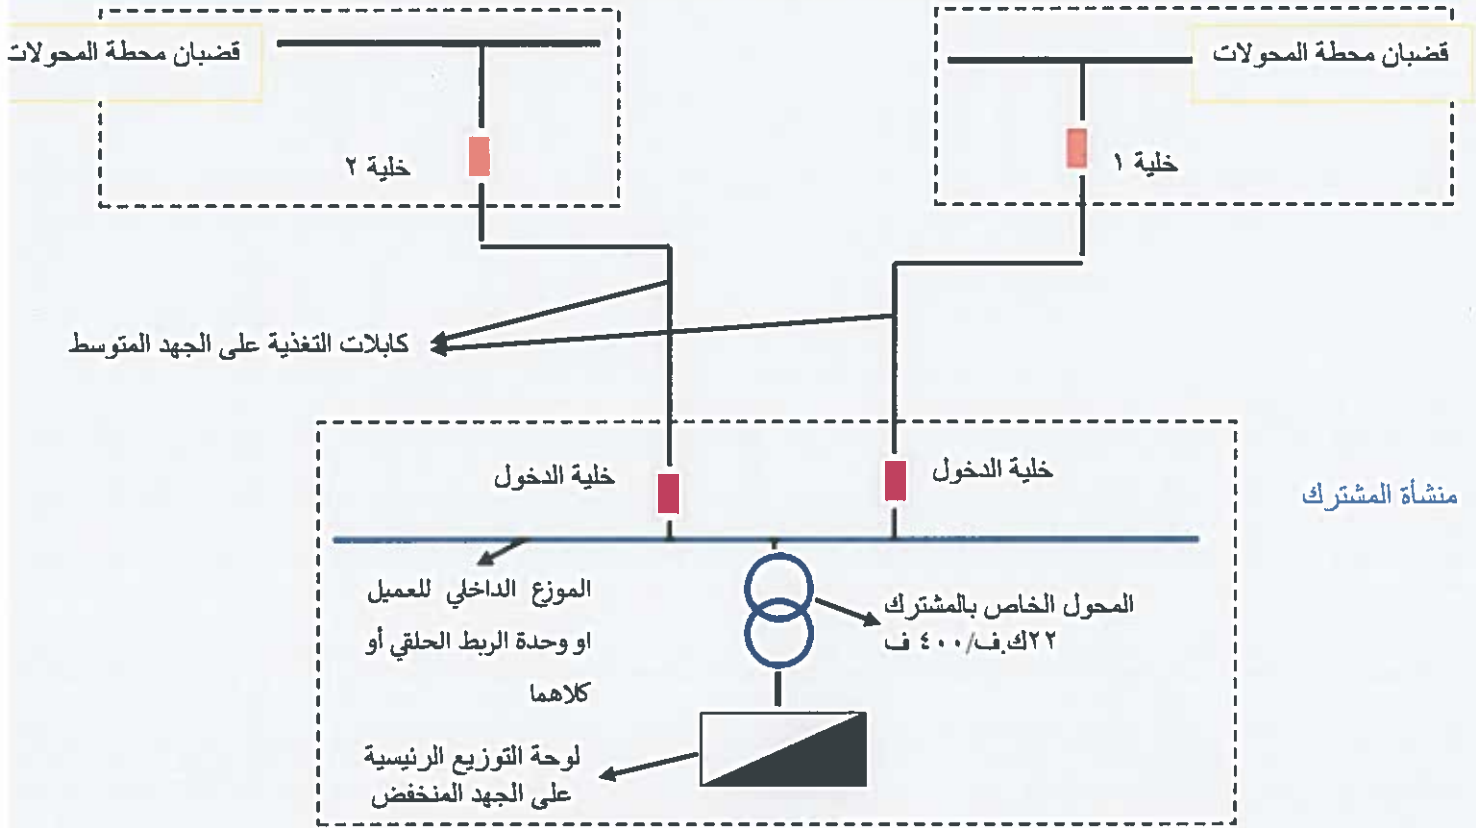



ج. في حالة تغذية المشروع بخلية من موزع شركة التوزيع على الجهد المتوسط سواء ٢٢ او ١١ ك.ف ،
يتحمل المشترك ما يلي :-

- تكلفة الخلية المخصصة (خلية ١)
- تكلفة الكابل المغذي على الجهد المتوسط
- تكاليف وحدة الربط الحلقي او الموزع الداخلي لدي العميل
- توفير غرفة الموزع الداخلي او وحدة الربط الحلقي

- يتم احتساب قيمة ما يتحمله العميل من المهمات القائمة وقت التعاقد والمملوكة لشركة التوزيع طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
- وتكون نسبة الاشراف لشركة التوزيع مقتصرة على تكاليف الاشراف على وحدات الربط الحلقي والموزع (أحدهما أو كلاهما إن وجدا معاً) ومهمات الوقاية والربط دون المحول وما يليه من لوحات توزيع وخلافه كونها من المهمات الداخلية لشبكة العميل

موزع شركة التوزيع

